



Вентиляционные установки

AeroMaster
XP

СОДЕРЖАНИЕ

| | | | |
|---|----|--|----|
| Основная характеристика..... | 2 | Увлажнение..... | 31 |
| Правильный путь к сбережениям..... | 2 | XPJZ секция парового (изотермического) увлажнения..... | 31 |
| Основная характеристика..... | 3 | Рекуперация тепла..... | 32 |
| Конструкция и параметры..... | 4 | XPXR секция ротационного рекуператора..... | 32 |
| Конструкция и параметры..... | 5 | XPXQ секция пластинчатого рекуператора..... | 33 |
| Производительность и функции..... | 6 | ХРТП гликольные округа..... | 34 |
| Мощности установок AeroMaster XP..... | 6 | Шумоглушение..... | 35 |
| Функции..... | 6 | XPPO секция шумоглушителя..... | 35 |
| Назначение установок..... | 7 | Смешение..... | 36 |
| В соответствии с местом монтажа..... | 7 | XPID/XPBD секция смешения..... | 36 |
| В соответствии с материалом поверхности..... | 7 | Аксессуары..... | 37 |
| Варианты материала поверхности..... | 8 | ХРТР (VO), XPQR (CHV/CHF) секция с крытыми приводами..... | 37 |
| Спецификация вариантов материала поверхности..... | 8 | XPUO секция каплеуловителя..... | 37 |
| Варианты материала поверхности..... | 9 | ХРJP проходная секция..... | 38 |
| Монтаж установок..... | 12 | XPJD секция диффузора..... | 38 |
| Монтаж..... | 12 | XPRO опорная рама..... | 38 |
| Составление установки..... | 12 | XPJS секция сервиса..... | 39 |
| Соединение секций..... | 13 | ХРК концевая панель..... | 39 |
| Подключение установки..... | 13 | VDV гибкая вставка..... | 39 |
| Исключительная вариабельность сторон подключения и доступа..... | 13 | Управление и регулирование..... | 40 |
| Построение установок..... | 14 | Комплексное решение..... | 40 |
| Способ составления отдельных секций..... | 14 | WebClima..... | 40 |
| Преимущества блока секций..... | 15 | VCS..... | 40 |
| Компоновка..... | 15 | Частотные преобразователи..... | 41 |
| Вентиляторы..... | 16 | Устройства управления и датчики..... | 41 |
| ХРАР секция вентиляторная..... | 16 | ХРPJ секция для установки блока управления WebClima..... | 42 |
| ХРАА секция вентиляторная..... | 17 | ХРPF секция для раземщения частотных преобразователей..... | 43 |
| ХРАР секция вентиляторная..... | 18 | Образцы секций..... | 44 |
| ХРZA резервные электродвигатели..... | 19 | Примеры установок..... | 45 |
| Фильтры..... | 20 | Габариты установок..... | 47 |
| Разделение фильтров по классам, параметры фильтров | | Наружное исполнение установок..... | 48 |
| и наглядные примеры их применения..... | 20 | Возащищенные установки AeroMaster XP (ATEX)..... | 50 |
| ХРХV секция фильтра..... | 21 | Плотность корпуса установок L2..... | 51 |
| ХРНО секция фильтра..... | 22 | Комплексное решение..... | 52 |
| ХРНТ секция фильтра..... | 23 | Легкий доступ к предложению..... | 53 |
| ХРНУ секция фильтра..... | 24 | I-d диаграмма Молье..... | 54 |
| Обогрев..... | 25 | | |
| ХРТV секция водного обогрева..... | 25 | | |
| ХРТЕ секция электрического обогрева..... | 26 | | |
| ХРТG секция газово обогрева..... | 27 | | |
| Охлаждение..... | 28 | | |
| Интегрированное охлаждение..... | 28 | | |
| ХРУO секция охладителя..... | 30 | | |

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

AeroMaster **XP**

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ К СБЕРЕЖЕНИЯМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Центральные кондиционеры AeroMaster XP предназначены для комфортной вентиляции и кондиционирования как помещений со стандартными условиями, так и чистых помещений. Установки AeroMaster XP относятся к высшему классу в категории оборудования с расходом воздуха до 28.000 м³/ч.



ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ЗА AEROMASTER XP

Качество установок AeroMaster XP оценивают не только наши удовлетворенные заказчики. Специалисты по вентоборудованию оценили на выставке Aqua-Therm в Праге установки AeroMaster XP как самоелучшее изделие в категории центральных кондиционеров.



ВЕНТИЛЯТОР СО СВОБОДНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Использование вентилятора со свободным рабочим колесом приносит ряд преимуществ как при подборе и поставке установки, так и при ее эксплуатации.

- более низкая цена вентилятора
- более низкая длина установки
- стандартная регуляция частотным преобразователем
- более низкая потеря давления
- к. п. д. до 85 % (более низкие эксплуатационные расходы)
- эксплуатация, не требующая обслуживания (нет необходимости в замене ремней)
- более чистые условия (экономия на фильтре)
- тихая работа
- простота очистки



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В отличие от сравнимых установок, корпус изолирован при помощи минеральной ваты с удельной массой 110 kg/m³, что обеспечивает превосходную теплоизоляцию корпуса (класс T3 согласно EN1886). Вместе с превосходным конструкторским решением соединения панелей это также снижает теплопотери в установке.



ЭКОНОМИЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Установки могут комплектоваться водяным или прямым охлаждением. Прямые испарители, в зависимости от требований по производительности могут быть одно- или двух-контурными.



РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА

Величина к. п. д. 85 % обеспечивает быстрый возврат капиталовложений, более того, гарантирует многолетнюю экономию при эксплуатации.



КАСКАДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ


Электрические обогреватели с постепенным включением мощности снижают энергоемкость при эксплуатации.



КОНСТРУКЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ

Установки AeroMaster XP характеризуются оригинальной безрамной конструкцией, благодаря которой достигают максимальных параметров в соответствии с европейской нормой EN 1886.

| | |
|---|---|
| ■ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ | D2 |
| ■ НЕПЛОТНОСТЬ КОРПУСА | L3 (по выбору L2) |
| ■ НЕПЛОТНОСТЬ МЕЖДУ ФИЛЬТРОМ И РАМОЙ | < 0,5% (F9) |
| ■ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | T3 |
| ■ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВЫХ МОСТИКОВ | ТВ2 |
| ■ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -40 до +40°C |
| ■ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ КОРПУСА (dB / ОКТАВНЫЙ ДИАПАЗОН) | 14/125, 15/250 Hz, 28/500 Hz, 32/1 kHz, 31/2 kHz, 33/4 kHz, 37/8 kHz |

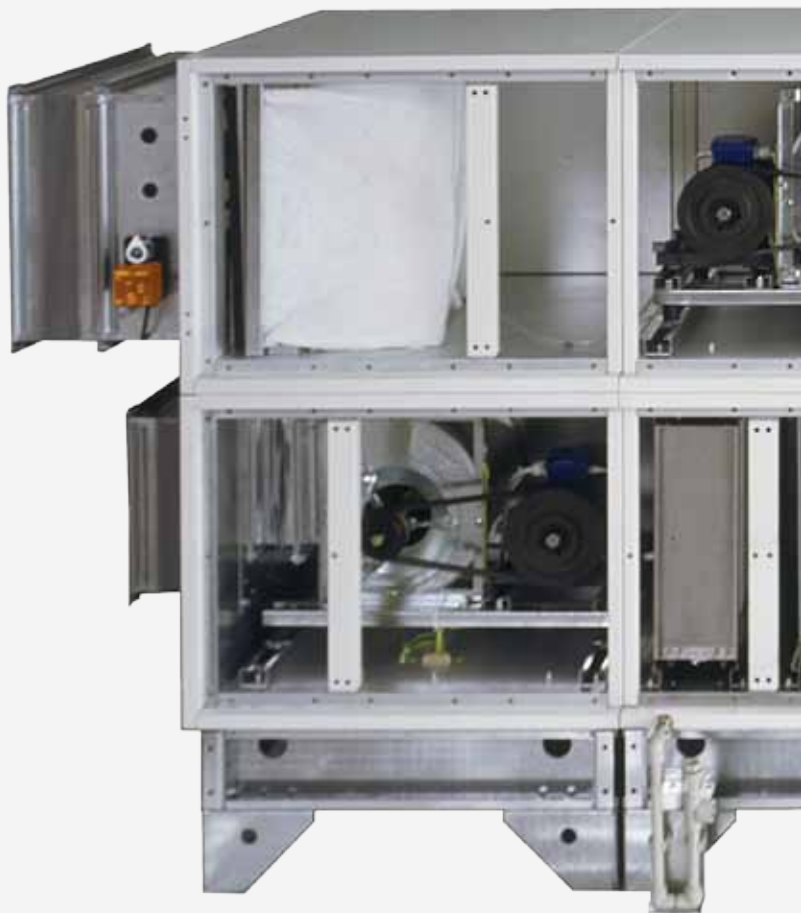

ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Установка монтируется из специальных внутренних перегородок и многослойных панелей, взаимное соединение которых обеспечивает превосходные параметры. Такая конструкция придает установке исключительную жесткость и способствует улучшению тепловых, пожарных и акустических параметров.



ПРОДУМАННЫЕ ЖЕСТКИЕ ПАНЕЛИ ТИПА СЭНДВИЧ

Панель состоит из 50 мм слоя негорючей минеральной ваты с удельной массой 110 kg/m³, уложенной между внутренней внешней стенками. Толщина внутреннего и внешнего листа 1 мм.



ЛАБИРИНТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Взаимное соединение панелей и несущих элементов создает совершенно чистые внутренние поверхности установки. Таким образом, установка уже в стандартном исполнении удовлетворяет гигиеническим нормам. Отсутствие порогов способствует легкой очистке.

КОНСТРУКЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ



ЛЕГКИЙ ДОСТУП К МЕСТАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обеспечивается достаточно большими сервисными дверками в местах сервиса. Эффективная система замыкания позволяет очень легко закрывать сервисные дверки.



ПОДГОТОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Все электрооборудование установки имеет соединительные клеммницы на корпусе установки, что облегчает и удешевляет монтаж установки.



ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Установку можно оснастить рядом элементов, облегчающих ее монтаж и улучшающих комфорт в обслуживании.

- внутреннее соединение секций
- ножки, регулируемые по высоте
- смотровое окошко
- система для отвода конденсата
- замки на сервисных дверках
- внутреннее освещение




ЛЕГКИЙ ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ВСТРОЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Позволяет осуществлять тщательную очистку и является идеальным для чистых помещений: операционных залов, фармацевтических фирм, в электротехнической промышленности и т.д.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИИ

МОЩНОСТИ УСТАНОВОК AEROMASTER XP

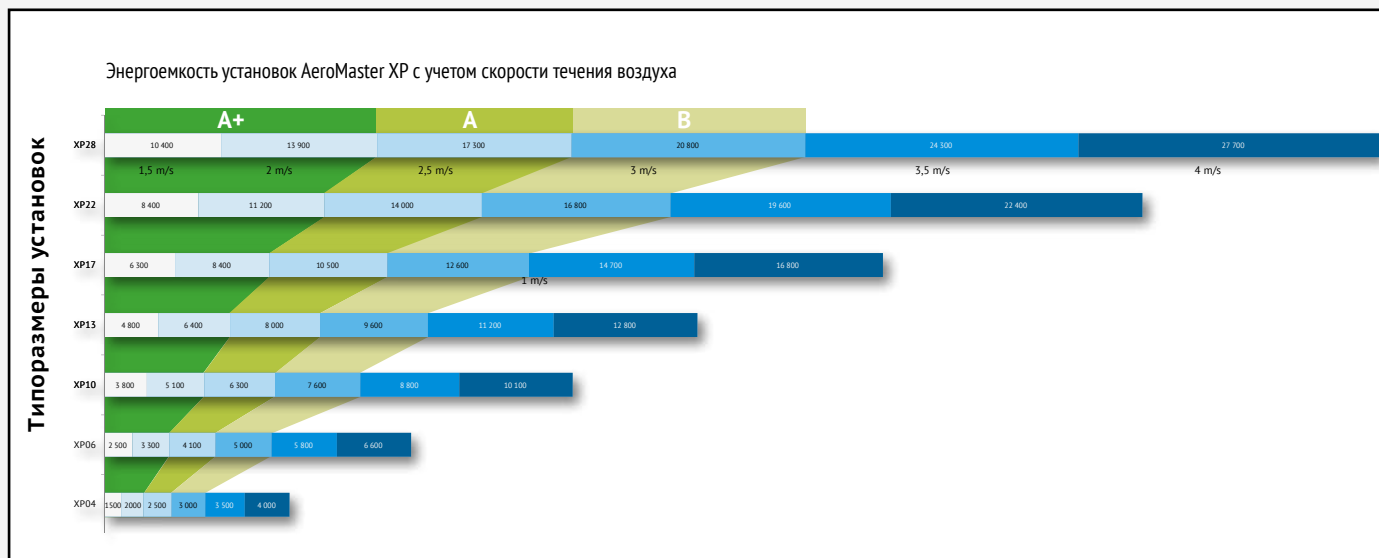

ФУНКЦИИ

| Основные функции установок AeroMaster XP | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| Функции | | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| | Вентиляторы | со свободным рабочим колесом | в спиральном корпусе | |
| | Обогрев | водяной | электрический | газовый |
| | Охлаждение | прямое | водяное | интегрированное |
| | Обратное получение тепла | пластинчатый рекуператор | ротационный рекуператор | гликолевый контур |
| | Увлажнение | паровое | адиабатическое | |
| | Смешение | стандартная смес. камера. Интегрированное смешение в секции ПЛ (Пласт. Рекуп.) | камера | |
| | Фильтр | пылевой EU3 – EU9 | жировой | с активным углем |
| | Шумоподавление | кулисные шумоглушители | | |

НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВОК

В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТОМ МОНТАЖА

Установки предназначены для внутреннего и внешнего использования в нормальной среде.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ – ВНУТРЕННЯЯ ИНСТАЛЯЦИЯ

Стандартное исполнение

- Универсальное использование
- Экономичность
- Превосходные параметры



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СОБЛЮДАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ИНСТАЛЯЦИИ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ЧИСТОТЕ

Благодаря выбору материалов для внутреннего корпуса кондиционерной установки и комбинаций их параметров можно собрать агрегат AeroMaster XP, выполняющий требования гигиены. Благодаря этому агрегаты можно применять в условиях с повышенными требованиями по чистоте.

- Совершенно чистая внутренняя поверхность
- Легко снимаемые и очищаемые каплеуловители
- Нержавеющие ванны для отвода конденсата
- Гигиенический сертификат
- Высокая герметичность



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКОЙ – ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Благодаря выбору материалов для внешнего и внутреннего корпуса кондиционерной установки и дополнительной оснастки (навес и т.п.) можно собрать агрегат AeroMaster XP в исполнении для наружной установки.

- Покрытие RAL9002
- Защитная крыша
- Наружное противодождевые жалюзи
- Специальная замазка
- Внутреннее размещение регулирующих заслонок
- Охранный лист на раме
- Крытые приводы



В СООТВЕТСТВИИ С МАТЕРИАЛОМ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ


Материал исполнения внутренней и внешней части установки можно выбирать в разном исполнении а также в комбинации.



ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВАРИАНТОВ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ


см. выбор общих свойств компонентов в программе расчета AeroCAD: (пример – секции вентилятора)

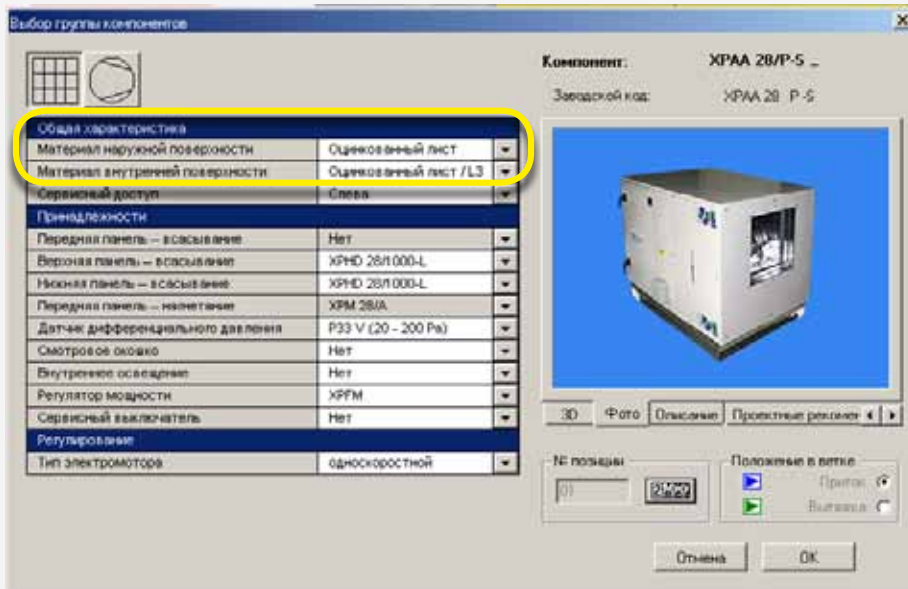

1. МАТЕРИАЛ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА

Виды поверхностной обработки листов наружной стены панелей


- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m², устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713
- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + печной лак 25 μm, оттенок RAL 9002 EN 10169 (устойчивость к коррозии RC3) устойчивость к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14713

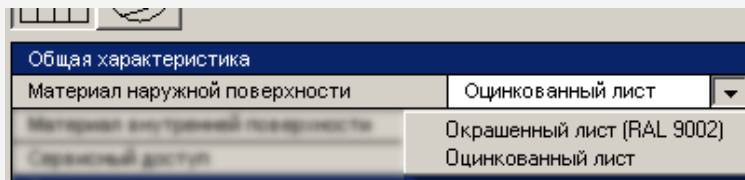

2. МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА (СЕКЦИИ) / ПЛОТНОСТЬ

Виды поверхностной обработки листов внутренней стены панелей

- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m², устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713
- нержавеющая листовая сталь AISI 304; X5CrNi18-10 ISO для гигиенического (и гастрономического) применения
- спецификация исполнения вентустановки с точки зрения класса плотности в соответствии с EN 1886 (L3 или L2)

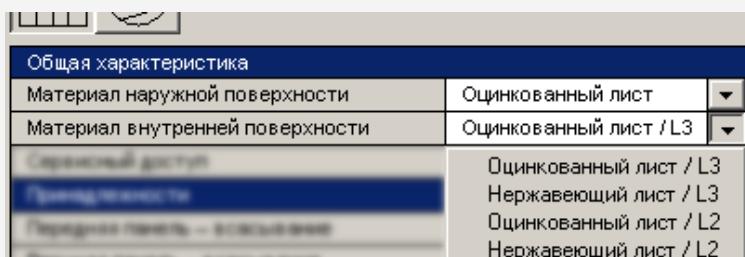

Для корпуса подлежащего агрессивному воздействию окружающей среды или перемещаемого воздуха прежде всего для классов C4/C5, устойчивость к коррозии в соответствии с EN ISO 14713 необходимо использовать материалы с высшим классом устойчивости к коррозии (по требованию, см. ниже).

ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ

В СЛУЧАЕ ПОТРЕБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПУСА С ВЫСШЕЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К КОРРОЗИИ

необходимо сделать запрос у производителя / дистрибьютора – со спецификацией требуемого исполнения.

Можно поставить следующее исполнение:

Внешний корпус:

- стальной лист в исполнении печной лак – оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + печной лак 60 μm (наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713

Внутренний корпус:

- стальной лист в исполнении печной лак – оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + печной лак 60 μm (наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713
- нержавеющая листовая сталь AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO для прибрежной окружающей среды и воздуха с добавлением хлора (бассейны).

МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА (СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ)

| Компонент | Часть | Стандартное исполнение * | Нержавеющее исполнение ** |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Части внутреннего корпуса (соединит. и силовые элементы) | вертикальные полосы – профили | 50x25x2 EN 10 219-2 горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² + печной лак 60 μm, оттенок RAL 9002 | |
| | горизонтальные полосы | оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² | нержавеющая AISI 304 X5CrNi18-10 ISO для гигиенического (и гастрономического) применения |
| | профили соединительной рамы | 25 x 25 x 2 EN 10 219-2 горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² + печной лак 60 μm, оттенок RAL 9002 | |
| | роговые профили соединительной рамы | оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² | оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² + печной лак 60 μm, оттенок RAL 9002 |
| | угловые профили для фиксации полос | оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² | оцинкованный стальной лист горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m ² + печной лак 60 μm, оттенок RAL 9002 |
| | соединит. материал | оцинкованный | нержавеющая |

* устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 согласно EN ISO 14713

** гигиеническое применение

3. ВСТРОЕННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ УСТАНОВКИ (КРОМЕ КОРПУСА СЕКЦИЙ)

Встроенные оборудования во всех ниже указанных альтернативах поверхностной обработки стен корпуса всегда того же самого исполнения – стандартного, т.е. оцинковка. Это действует, независимо от спецификации кодов встроенных оборудования!

| Секция/компонент/часть | Стандартное исполнение * | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Вентиляторный блок с ременным приводом | вентилятор - корпус | оцинкованная сталь |
| | RDH вентилятор – рабочее колесо | сталь, покрытие лаком RAL 7030 |
| | ADH вентилятор – рабочее колесо | оцинкованная сталь |
| | вентилятор - вал | сталь – защитный лак |
| | электродвигатель – корпус | покрытие лаком RAL 5010 (7030) |
| | электродвигатель - вал | сталь – защитный лак |
| | ременный шкив | чугун (втулка – сталь) |
| | сани натяжки | оцинкованная сталь |
| | корпус ремня | оцинкованная сталь |
| | вставные части листовая сталь | оцинкованная сталь |
| | вибrogасители | резина / сталь – оцинковка |

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m²; устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ

2. ВСТРОЕННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ УСТАНОВКИ (КРОМЕ КОРПУСА СЕКЦИЙ) – ПРОДОЛЖЕНИЕ

| Секция/компонент/часть | Стандартное исполнение * | |
|--|-----------------------------|---|
| Вентиляторный блок со свободным рабочим колесом | вентилятор – рабочее колесо | сталь, покрытие лаком RAL 2002 (втулка – сталь) |
| | электродвигатель – корпус | покрытие лаком RAL 5010 (7030) |
| | электродвигатель – вал | сталь – защитный лак |
| | кожух вентилятора | оцинкованная сталь |
| | вставные части, лист.сталь | оцинкованная сталь |
| | виброгасители | резина / сталь – оцинковка |
| Блок диффузора | вставные части, лист.сталь | оцинкованная сталь |
| Разделяющая панель | вставные части, лист.сталь | оцинкованная сталь |
| Пластинчатый рекуператор | вставка рекуператора | Al пластины, рама - оцинкованная сталь |
| | вставные части, лист.сталь | оцинкованная сталь |
| Ротационный рекуператор | колесо рекуператора | алюминиевая (Al) фольга |
| | промывная камера | оцинкованная сталь |
| | рама рекуператора | оцинкованная сталь |
| | внутренний корпус (панели) | оцинкованная сталь |
| | крепление электродвигателя | оцинкованная сталь |
| | электродвигатель – корпус | покрытие лаком RAL 5010 (7030) |
| | электродвигатель – вал | сталь – защитный лак |
| Теплообменники VO, CHV, CHF | коллекторы VO/CHV | сталь, покрытие лаком |
| | коллекторы CHF | медь |
| | корпус | оцинкованная сталь |
| | пластины | алюминиевая (Al) фольга |
| | трубки | медь |
| Каплеуловитель | корпус | листовая нержавейка, мат. 17 241 |
| | пластины | пластик – полипропилен PPTV +80 °C |
| Электрический обогреватель | корпус | оцинкованная сталь |
| | нагревательные стержни | нержавеющая сталь |
| | электропроводка | пластик, медь, алюминий, латунь |
| Секция карманного фильтра | рама фильтрующей вставки | пластик (оцинкованная сталь) |
| | фильтрующий материал | синтетическое волокно |
| | элементы блока | оцинкованная сталь |
| Секция жирового фильтра | фильтрующая вставка | алюминий (ALU) |
| | ванна фильтра | нержавеющая сталь |
| | элементы блока | оцинкованная сталь |
| Секция кассетного фильтра | рама фильтрующей вставки | оцинкованная сталь + алюминий (ALU) трубки |
| | фильтрующий материал | синтетическое волокно |
| | элементы блока | оцинкованная сталь |
| Секция фильтра – активированный уголь | рама фильтра | оцинкованная сталь |
| | гильзы | листовой металл с полимерным покрытием |
| | элементы блока | оцинкованная сталь |
| Секция фильтра – компактный | фильтрующая вставка | пластик |
| | элементы блока | оцинкованная сталь |
| Кулисный шумоглушитель | рама кулис | оцинкованная сталь |
| | заполнитель | минеральная вата |
| | закрывающая ткань | нетканый склотекстиль |

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка согл. EN 10 346 Z275 g/m; устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ

В случае потребности другой поверхностной обработки секций необходимо сделать запрос у производителя / дистрибьютора – со спецификацией требуемого исполнения. На основе спецификации можно предложить материал поверхности секций, напр.:

Теплообменники (VO, CHV, CHF)

- Пластины оснащены эпоксидным покрытием
- Окрашенная или нержавеющая стальная рам
- Медные коллекторы (VO, CHV)
- Монтажные шины (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 μm

Рекуператоры

- Пластины пластинчатого рекуператора или ротор ротационного рекуператора оснащены эпоксидным покрытием
- Окрашенная или нержавеющая стальная рама

Каплеуловитель

- Нержавеющий материал AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO

Электрический нагреватель

- Окрашенная или нержавеющая стальная рама нагревателя (стандартно нержавеющие стержни)
- Монтажные шины (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 μm

Секции фильтра

- Монтажные рамы (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 μm

Кулисный шумоглушитель

- Окрашенная или нержавеющая стальная рама кулис

Вентиляторные блоки

- Рабочее колесо вентилятора в соответствии с техническими возможностями поставщика
- Электродвигатель соответствующий требованиям спецификации
- Элементы блока нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 μm

В случае требования нержавеющих элементов будет учитываться применение нержавеющей материала AISI 304; X5CrNi18-10 ISO или AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO. Более подробная спецификация частей отдельных блоков будет являться составной частью предложения, соответствующего типу блока, включая его принадлежности.

4. ОТДЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ВЕНТУСТАНОВКИ

| Секция/компонент/часть | Исполнение |
|------------------------|--|
| Опорная рама (XPRO) | оцинкованная сталь, горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2 |

Устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 согласно EN ISO 14713..

| Секция/компонент/часть | Исполнение * | |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Пластинчатые клапаны/байпас | корпус | оцинкованная сталь |
| | фланцы | стальной профиль оцинкованный |
| | пластины | профиль(ALU) алюминий |
| | уплотнение | резина EPDM |
| | зубчатая передача | материал пластик PA6 + стекловолокно |
| | вал – четырехгранник | оцинкованная сталь |
| Гибкая вставка | фланцы | стальной профиль оцинкованный |
| | корпус | оцинкованная сталь + полиэфир / PVC +80 °C |

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m; устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

В случае потребности другой поверхностной обработки секций необходимо сделать запрос у производителя / дистрибьютора – со спецификацией требуемого исполнения, напр.:

Пластинчатые клапаны

- Корпус + нержавеющие фланцы
- Корпус + алюминиевые пластины
- Корпус + алюминиевые пластины с высшей устойчивостью к коррозии

Гибкая вставка

- Корпус + нержавеющие фланцы

Прим. Другие аксессуары для наружного исполнения – см. следующий раздел каталога.

МОНТАЖ УСТАНОВКИ


МОНТАЖ



Установка поставляется комплектно, включая все уплотнительные и соединительные элементы.

СОСТАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Составление установки осуществляется согласно позиционным номерам. Данные номера указаны в распечатке, которая является составной частью поставки, а также на заводских щитках..

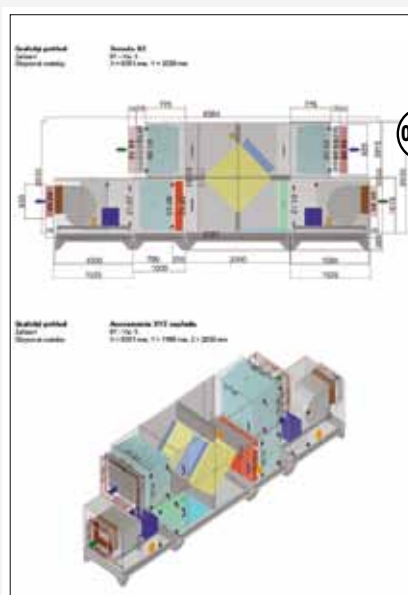

04.25

04.25



| REMAK a.s., Záběhka 2601, CZ-756 61 Ruznov pod Radhoštěm, http://www.remak.cz | |
|--|------------------------|
| № заказа | P00000800D0009334/3 |
| № заявки заказа | mat_maby_PV-7_XP13-WBC |
| № позиции | 04.25 |
| Дата изготовления | 06.03.21 |
| Тип изделия | AeroMaster XP |
| Секция обогревателя | XPTP 13S |
| Заводской код | XPTP613 |
| Объем | 1 66000 |
| Масса (+/-10%) | 150 kg |
| Приток | 7935 |
| Номинальный расход воздуха | XPN |
| Водяной обогреватель | XPN |
| Заводской код | XPN |
| Потери давления | 134 |
| Теплоноситель | 40% (Анти) |
| Температура теплоносителя на входе | 80 °C |
| Температура теплоносителя на выходе | 60 °C (заданная) |
| Выходная температура теплоносителя | 50 °C (реальная) |
| • Выходные параметры воздуха | Зима и Лето |
| Температура | -15.0 °C и 30.0 °C |
| Относительная влажность | 84 % и 40 % |
| • Выходные параметры воздуха | Зима и Лето |
| Температура | 21.0 °C и 30.0 °C |
| Относительная влажность | 6 % и 40 % |
| Оптимизированная мощность (реальная) | 108.4 kW |
| Расход теплоносителя | 3.46 m³/h |
| Потери давления теплоносителя | 1.3 kPa |
| Количество рядов | 4 |
| Количество контуров | 1 |
| Расстояние пластин | 2.1 mm |
| Материал трубок | Cu |
| Материал пластин | Al |
| Сечение подсоединения | 1 1/2" |
| Объем воды | 14.1 |
| Сигнальный узел | SUMX 10 (2) |
| Заводской код | VSU02A0B- |
| Датчик защиты от замерзания | NS 130 R |
| Заводской код | XPN5130R |
| Дополнительная защита от замерзания | CAP 3M |
| Заводской код | XPN5CAP3 |
| REMAK, Vento, AeroMaster, DoorMaster, AeroCAD, WebClima являются зарегистрированными торговыми марками компании REMAK a.s. | |

04.25

04.25
31.01

МОНТАЖ УСТАНОВКИ

СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ



■ соединение опорных рам



■ соединение секций

Жесткое соединение обеспечивают резьбовые элементы.


Соединение установки, состоящей из 3 транспортных секций, можно осуществить за 30 минут.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ



■ подсоединение канала

Установка подсоединяется при помощи гибких вставок, которые препятствуют переносу вибрации.




■ подключение энергоносителей

При монтаже все энергоносители подключаются на внешней стороне установки. Внутреннее расключение осуществляется в производственных условиях. Соответствующие места подключения обозначены щитками.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СТОРОН ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДОСТУПА

Конструкция установок AeroMaster XP позволяет комбинировать сторону подключения энергоносителей и сервисные доступы. Такая вариабельность дает возможность проектанту оптимально использовать пространство машинного отделения и существующие разводки энергоносителей. Сторона подсоединения определяется согласно направлению потока воздуха.

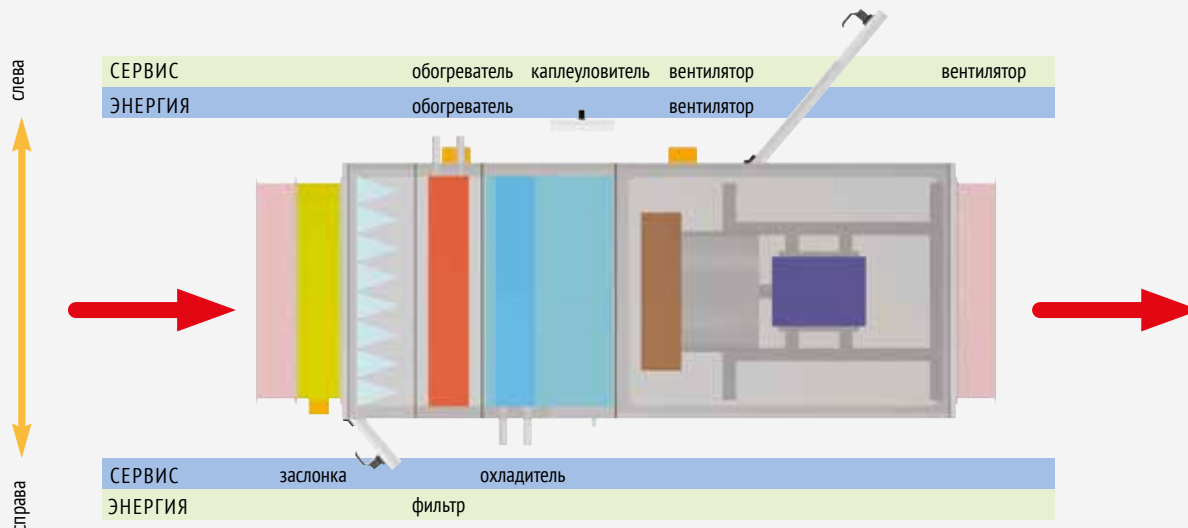

ПОСТРОЕНИЕ УСТАНОВОК



СЕКЦИЯ
Является базовым составным модулем установок AeroMaster XR. Это компактная камера, которая может самостоятельно транспортироваться и которая предназначена для установки в ней внутренних элементов оборудования.



МУЛЬТИСЕКЦИЯ
Многофункциональный блок является оптимизированным сочетанием нескольких секций в одно целое.




СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

■ СЕКЦИЯ

■ МУЛЬТИСЕКЦИЯ

■ БЛОК СЕКЦИЙ

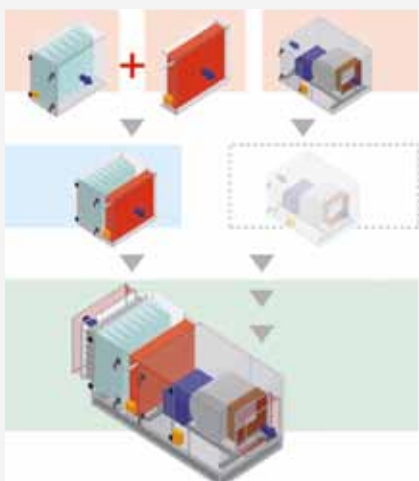

БЛОКИ СЕКЦИЙ

Секции и мультисекции можно объединять в одноцелое на общей опорной раме до длины 3000 mm.

ПОСТРОЕНИЕ УСТАНОВОК

КОМПОНОВКА



РАЗМЕРЫ СЕКЦИЙ

Все секции слагаются из кратного увеличения основного модуля, который имеет длину 250 мм. Концепция таких модулей позволяет оптимизировать установку по длине.



ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКА СЕКЦИЙ

- цена ниже
- монтаж проще

Центральные кондиционеры AeroMaster XP можно составлять в разных вариантах таким образом, чтобы удовлетворяли условиям, соответствующим месту монтажа. В стандартном исполнении можно составить приточную и вытяжную часть друг за другом, рядом или одна на другой. Нестандартные решения можно осуществлять по договоренности с производителем.

■ ПРИТОК И ВЫТЯЖКА ДРУГ ЗА ДРУГОМ



■ ПРИТОК И ВЫТЯЖКА ОДНА НА ДРУГОЙ



■ ПРИТОК И ВЫТЯЖКА РЯДОМ





ХРАР СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ХРVP

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вентилятор со свободным рабочим колесом.



ПАРАМЕТРЫ

Питание:

- 3 × 400 V / 50 Hz

Подключение:

- до 3 kW 230 VD / 400 VY
- свыше 3 kW 400 VD / 690 VY

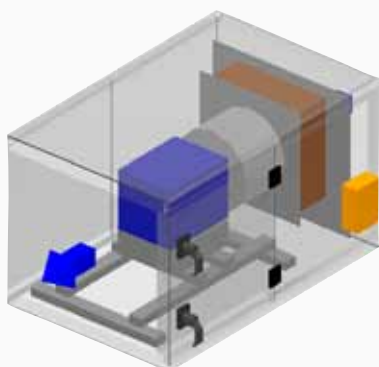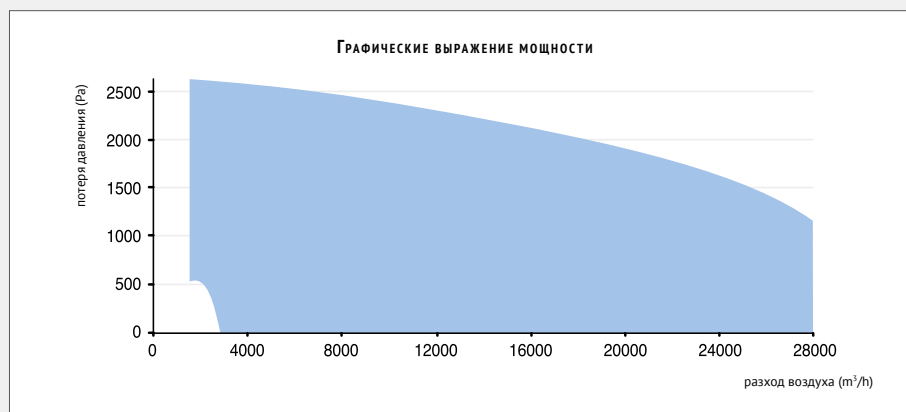

КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо:

- Свободное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками. Лопатки из стального листа, окрашенные. Со стороны всасывания стальной диффузор.

Мотор:

- Односкоростные асинхронные моторы с коротко замкнутым якорем.

Привод:

- Рабочее колесо размещено на валу электромотора. Мотор закреплен на подставке, которая вместе с корпусом закреплена посредством саленблоков, гасящих вибрацию.

РЕГУЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА

Защитные элементы:

- Моторы стандартно оборудованы защитными термодатчиками, встроенными в обмотку.

Регуляция:

- Моторы можно регулировать при помощи частотных преобразователей.

ХРАА СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ХРВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вентилятор с двухсторонним всасыванием с вперед загнутыми лопатками.


ПАРАМЕТРЫ

Питание:

- 3× 400 V / 50 Hz

Подключение:

- до 3 kW 230 VD / 400 VY
- свыше 3 kW 400 VD / 690 VY

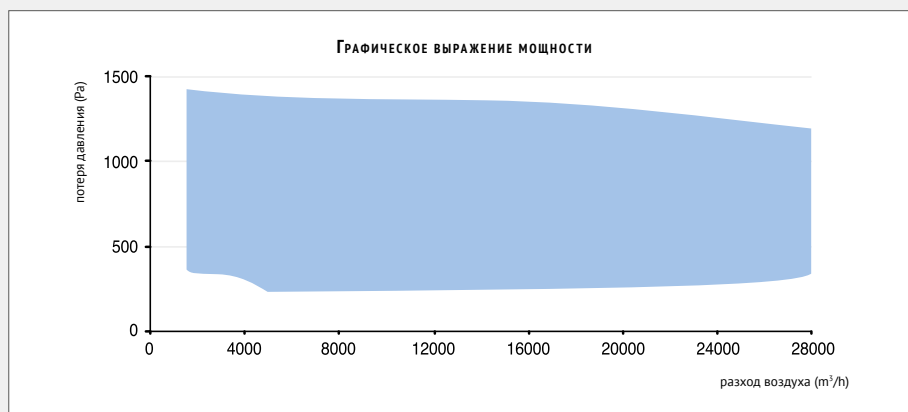

КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо:

- Вентилятор с двухсторонним всасыванием с вперед загнутыми лопатками и спиральным корпусом.

Мотор:

- Односкоростные и двухскоростные асинхронные моторы с короткозамкнутым якорем.

Привод:

- Привод реализован при помощи ременного шкива, соединенного клиновым ремнем. Шкивы оснащены зажимной ступицей TAPER LOCK®.


РЕГУЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА

Защитные элементы:

- Моторы стандартно оборудованы защитными термодатчиками, встроенными в обмотку.

Регуляция:

- Моторы можно регулировать при помощи переключения полюсов или при помощи частотных преобразователей.

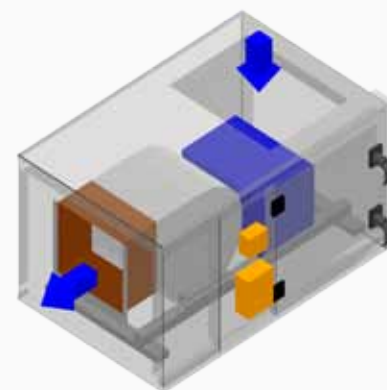



ХРАР СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ XPVR

ХАРАКТЕРИСТИКА

Вентилятор с двухсторонним всасыванием с назад загнутыми лопатками.



ПАРАМЕТРЫ

Питание:

- 3 × 400 V / 50 Hz

Подключение:

- до 3 kW 230 VD / 400 VY
- свыше 3 kW 400 VD / 690 VY

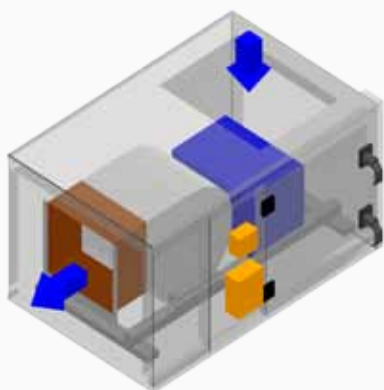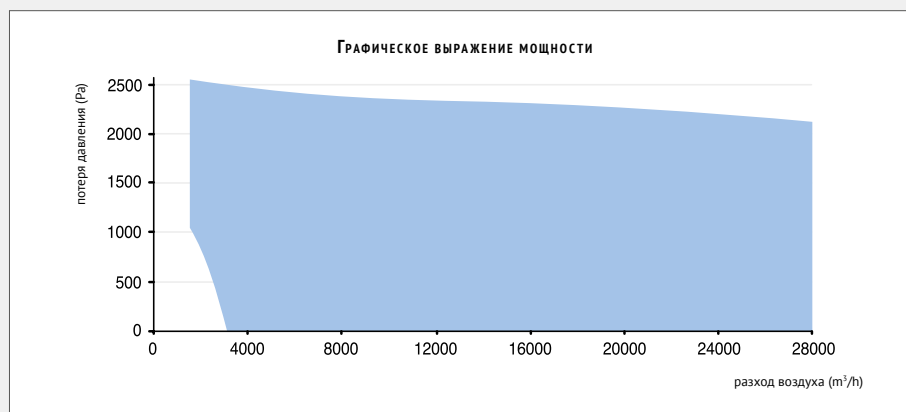

КОНСТРУКЦИЯ

Рабочее колесо:

- С назад загнутыми лопатками из стального листа. Поверхность лопаток защищена специальной краской. Корпус вентилятора и мотор закреплены на резиновых сальниках гасящих вибрацию.

Мотор:

- Односкоростные и двухскоростные асинхронные моторы с коротко замкнутым якорем.

Привод:

- Привод реализован при помощи ременного шкива, соединенного клиновым ремнем. Шкивы оснащены зажимной ступицей TAPER LOCK®.

РЕГУЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА

Защитные элементы:

- Моторы стандартно оборудованы защитными термодатчиками, встроенными в обмотку.

Регуляция:

- Моторы можно регулировать при помощи переключения полюсов или при помощи частотных преобразователей.

XPZA РЕЗЕРВНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Секция или блок вентилятора с резервным электродвигателем (приводом) в функции „замещения“ разработана с двумя независимыми электродвигателями, расположенными в одной вентиляторной секции с ременным приводом каждого двигателя на одном общем валу вентилятора. Функция замещения предусмотрена так, что в нормальном режиме работает главный рабочий двигатель, второй двигатель является резервным и работает только при остановке главного двигателя.


Замещение решено автоматическим включением резервного электродвигателя при неисправности двигателя главного.

КОНСТРУКЦИЯ

- Резервная вентиляторная камера всегда оснащена двумя датчиками потока воздуха dP. Один датчик используется для главного электродвигателя вентилятора, а второй – для резервного электродвигателя.
- Информация об остановке главного электродвигателя поступает от соответствующего датчика потока воздуха и выведена как предупреждающий сигнал на клеммы блока управления. В блоке управления эта неисправность не сигнализируется.
- С момента регистрирования неисправности главного электродвигателя автоматически начинает разгоняться резервный двигатель.
- В случае поломки резервного двигателя вентиляционная установка включается в режим СТОП (STOP), при этом акустически и оптически стандартным способом сигнализируется блоком управления или через выбранные выходы наружной сигнализацией неисправностей (другой вид сигнализации, нежели резервный режим работы).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Секцию с резервным электродвигателем рекомендуется эксплуатировать с системами управления (РЕМАК).

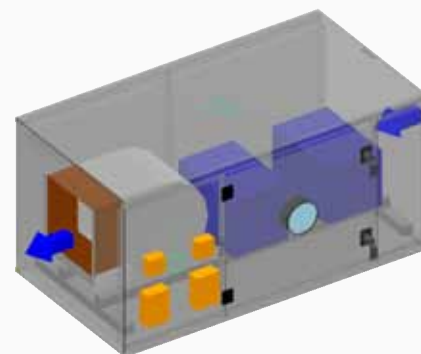

РАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ПО КЛАССАМ, ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ И НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

| Класс филь- трации | ХАРАКТЕРИСТИКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ | СРЕДНЕЕ ДИССОЦИИРОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПЫЛИ СОГЛАСНО EN 779 (%) |
|------------------------------------|--|--|
| G – Фильтры для грубой пыли | | Эффективны для частиц > 10 µm |
| G1* G2* | <ul style="list-style-type: none"> ■ только для простейшего использования ■ эффективны для обнаружения грубых и волокнистых частиц ■ применение напр. как защита от насекомых, для улавливания песка, грубой пыли, капель воды, текстильных волокон, волос и листьев и т.д. ■ как предварительные фильтры при более высоких концентрациях пыли | G1: Am < 65 G2: 65 < Am < 80 |
| G3 G4 | <ul style="list-style-type: none"> ■ защита от загрязнения вентиляционной установки; защита теплообменников, парувлажнителей и вентиляторов ■ эффективны против пыли, зольной пыли и пыльцы ■ использование в качестве фильтрации гаражей, коммерческих зданий, спортивных залов, фильтрация вытяжного воздуха из покрасочной камеры и кухонь ■ как предварительные фильтры для классов фильтрации F7 - F8 (необходимы только у сильно загрязненного приточного воздуха) и фильтры циркулирующего воздуха | G3: 80 < Am < 90 G4: 90 < Am |
| F – Фильтры для мелкой пыли | | Эффективны для частиц > 1 µm |
| F5 F6 | <ul style="list-style-type: none"> ■ фильтры наружного воздуха для помещений с низкими требованиями (напр. производственные залы, продажные и складские помещения, гаражи, спортивные залы, рестораны) ■ в промышленности для вентиляции производственных залов с высшими требованиями по чистоте (химической, бумажной, производство точной механики) ■ эффективны для частиц пыли PM10 (аэрозольные частицы размером менее 10 µm) ■ частично эффективны против спор и бактерий (большие бактерии) ■ неэффективны против сажи, масляного тумана, табачного дыма и дыма от технологических процессов ■ предварительные фильтры (F5) для классов фильтрации F8 и F9; предварительные фильтры (F6) для классов фильтрации F9 и H10 | F5: 40 < Em < 60 F6: 60 < Em < 80 |
| F7 | <ul style="list-style-type: none"> ■ концевые фильтры в вентиляционных установках со средними требованиями, напр. универмаги и продовольственные магазины, офисы, больницы, театры, кухни, специальные производственные помещения и лаборатории, ■ в промышленности для телефонных станций, производство пищевых продуктов, цеха точной механики и оптики, радио- и телевизионные студии, приток воздуха в комнату для разбрызгивания ■ эффективны против бактерий и спор, для цементной пыли и пыли, проходящей через легкие и частиц пыли PM2,5 ■ частично эффективны против сажи, масляного тумана, табачного дыма и дыма от технологических процессов ■ предварительные фильтры H11 и H12 ■ предварительные фильтры для адсорбционных фильтров (напр. фильтры с активированным углем) | F7: 80 < Em < 90 |
| F8 F9 | <ul style="list-style-type: none"> ■ концевые фильтры (2-ой ступень фильтрации) в вентиляционных установках с высшими требованиями по степени фильтрации, напр. офисы, распределительные и вычислительные центры, лаборатории ■ оборудования наружного воздуха в больницах, операционные залы, вспомогательные помещения для стерилизации и операционных залов, испытательные лаборатории, химические и фармацевтические заводы ■ высоко эффективны против сажи, масляного тумана, табачного дыма (грубой фракции), дыма от технологических процессов (грубой фракции), бактерий ■ предварительные фильтры для классов фильтрации H13, H14 ■ предварительные фильтры для адсорбционных фильтров (напр. фильтры с активированным углем) ■ предварительные фильтры в фармацевтической промышленности (обращать внимание на правила сертификации) | F8: 90 < Em < 95 F9: 95 < Em |

* фильтры G1 и G2 не являются частью предложения РЕМАК

ХРНУ СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА

КАССЕТНЫЙ И РАМОЧНЫЙ ФИЛЬТР

ХАРАКТЕРИСТИКА

Предназначены для защиты кондиционерного оборудования от загрязнения, а также для улавливания грубой пыли. Используются в качестве единственной ступени фильтрации в условиях с низкими требованиями по степени фильтрации или в качестве предварительной фильтрации для более высокого класса фильтрации. Благодаря этому продлевается срок службы расположенных за ними тонких фильтров, и снижаются эксплуатационные затраты.

ПАРАМЕТРЫ

Класс фильтрации:

- EU3

Конечная потеря давления при номинальном расходе:

- 250 Pa

КОНСТРУКЦИЯ


- Кассетный фильтр изготавливается из нетканого 100% полиэфирного текстиля тепло – и механически усиленного, который натянут между алюминиевыми стойками.
- Рамочный фильтр изготовлен из гофрированного синтетического фильтрующего материала, вставленного в рамку из уплотненного картона.
- Кассетный и рамочный фильтр вставляется в секции, длиной 250 мм или образуют общие секции с другими вставными компонентами.
- Вкладыш блочного фильтра вставляется в направляющую раму.
- Доступ к вставке осуществляется через сервисные двери.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Если перед фильтрационной секцией сечение сужено, рекомендуется вставить пустую камеру для увеличения эффективности фильтрационной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Фильтрационные вставки не регенерируются.

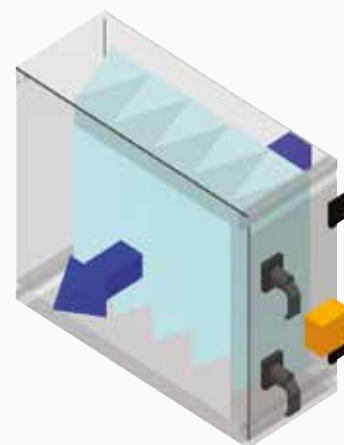



ХРНО СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА

КАРМАНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ФИЛЬТР

ХАРАКТЕРИСТИКА

Используются в качестве 1–3 ступени фильтрации в зависимости от класса используемого фильтрационного материала.

ПАРАМЕТРЫ

Класс фильтрации:


- G3 ÷ F9 карманный фильтр
- F6 ÷ F9 компактный фильтр

Конечная потеря давления при номинальном расходе:

- G3, G4 250 Pa
- F5–F9 400 Pa

Основные параметры фильтров по EN 779

| Блок фильтров | Класс | Средняя степень улавливания A_m [%] | Средняя степень эффективности E_m [%] |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| G | Фильтры для грубой пыли | G1 | $A_m < 65$ |
| | | G2 | $65 A_m \leq A_m < 80$ |
| | | G3 | $80 A_m \leq A_m < 90$ |
| | | G4 | $90 A_m \leq A_m$ (E_m сса 35) |
| F | Фильтры для тонкой пыли | F5 | (A_m сса 95) |
| | | F6 | $40 E_m \leq E_m < 60$ |
| | | F7 | $60 E_m \leq E_m < 80$ |
| | | F8 | $80 E_m \leq E_m < 90$ |
| | | F9 | $90 E_m \leq E_m < 95$ (A_m сса 100) |
| | | | $95 E_m \leq E_m$ |

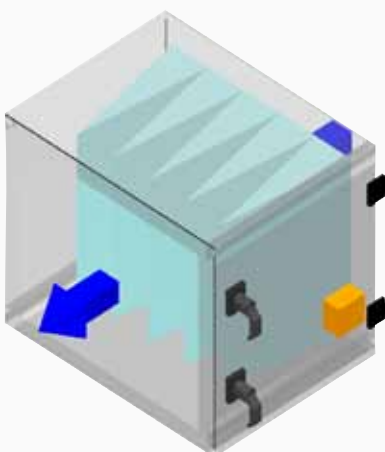

КОНСТРУКЦИЯ

- Карманные фильтрующие вставки изготовлены из нетканого полиэфирного текстиля с высокой поглощающей способностью.
- Компактные фильтрующие вставки изготовлены из субмикронных стекловолокон и вставляются в компактную самонесущую раму из пластика.
- Фильтрующие вставки EU3 и EU4 вставляются в секции длиной 500 мм, остальные в секции длиной 750 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- EU8 и EU9 всегда используются в качестве второй или третьей ступени фильтрации за вентилятором.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Фильтрационные вставки не регенерируются, при достижении критической потери давления необходима их замена.

ХРНТ СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА

ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Эти фильтрующие секции применяются, прежде всего, как предварительные фильтры для улавливания больших концентраций самых грубых пылеобразных частиц (литейные цехи, металлургические заводы и т.д.), но главным их использованием является улавливание жирных и масляных аэрозолей на вытяжке из хлебозаводов, кухонь, грилей и т.п.
- Вставная секция фильтра далее оснащена ванночкой из нержавеющей стали для улавливания отделенных загрязняющих частиц (жир, масло).
- Секция жирового фильтра оснащается металлическими фильтрами с классом фильтрации G3. Ванну из нержавеющей стали тоже можно вынуть и вычистить.
- Секция оборудована сервисными дверками с поворотными затворами и дверными петлями.
- Эти двери предоставляют легкий доступ к жировым фильтрам для проведения контроля степени их загрязнения, а также для осуществления технического обслуживания и текущих ремонтов.

КОНСТРУКЦИЯ



- Регенерируемый металлический фильтр состоит из алюминиевой рамки, внутри которой вставлен фильтрующий материал из специального переплетенного алюминиевого фильтрационного материала.
- Передняя и задняя стороны фильтра защищены твердой сеткой из тянутого алюминия. Съёмная ванночка из нержавеющей стали.
- Альтернатива фильтра из нержавеющей стали.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Технический уход и обслуживание фильтров осуществляется (после их вытаскивания) промывкой горячей водой (макс. 80 °С) с добавкой сапуната.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если на входе секции находится панель ХРК, то рекомендуется использовать панель с максимальным отверстием, то есть панель с маркировкой РР – полное сечение с целью эффективного использования фильтрующей поверхности (выравнивание профиля скоростного потока воздуха).

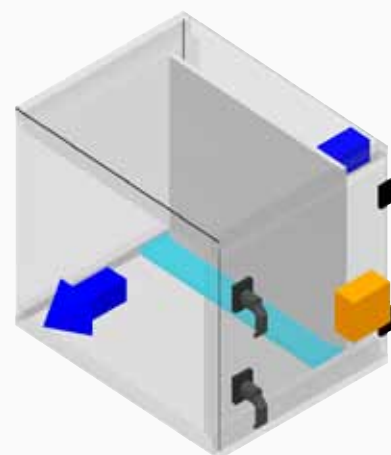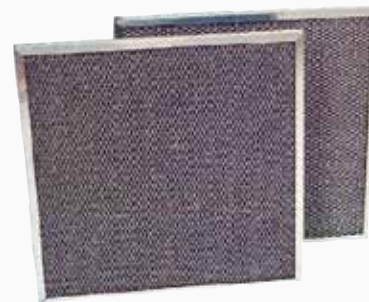



ХРНУ СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА

АКТИВНЫЙ УГОЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Данные фильтрационные секции оборудуются фильтрационной системой с активным углем. Система состоит из установочной рамы из фильтрационных патронов с активным углем. Закрытый фильтрационный патрон оснащен уплотнением, обеспечивающим герметичную установку в раму. Патроны укрепляются к опорной раме при помощи трех специальных стяжных винтов посредством штыкового затвора. Диаметр патрона 145 мм, длина 450 мм или 625 мм. Секция оборудована сервисными дверками с вращающимися замками и петлями. Дверки позволяют легкий доступ к фильтрационным патронам с активным углем при контроле состояния их насыщения (для этого необходимо их вынуть), а также их замену новыми или реактивированными.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При проектировании необходимо придерживаться следующих правил:

- активный уголь чувствителен к пыли, поэтому необходимо перед ними установить предварительную ступень фильтрации с классом мин. EU7
- температура при адсорбции не должна превышать +45 °С
- примеси, которые необходимо уловить на фильтре, должны быть адсорбируемыми
- необходимо знать состав вредных веществ и их концентрацию для правильного подбора типа активного угля
- потеря давления на активном угле со временем не увеличивается и остается постоянной.
- Стандартные патроны (гильзы) поглощают органические углеводороды и запахи; Специально импрегнированные патроны могут абсорбировать: аммиак и кислые испарения из воздуха, сульфаты, формальдегиды и фосфаты из воздуха, ртуть и амины из воздуха и газов, радиоактивный йодистый метиламин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИМПРЕГНИРОВАННОГО (СТАНДАРТНОГО) АКТИВНОГО УГЛЯ

| Группа № 1 | Группа № 2 | Группа № 3 |
|---|--|--|
| Очень хорошая адсорбция 20-50% веса АУ (активного угля) | Хорошая адсорбция 20-50% веса АУ (активного угля) | Очень низкая или нулевая адсорбирующая способность 0-8% веса АУ (активного угля) |
| метилбензол, ксилол, бензин, фенолы, бензол, хлороформ, перхлорэтилен, стирол, ацетаты, керосин, терпентин, запахи из кухни, коптилен и мясного производства, вредные вещества от сварки, запахи от канализационных очистных сооружений, запахи тела, вредные испарения от клея и пайки, растворители, табачный дым, бытовые запахи, дезинфицирующие средства, бензол | эфир, анестезирующие средства, ацетон, древесный спирт, фосген, газы смога | акриловый альдегид (акролеин), этан, пропан, этилен, хлор, метан, аммиак, двуокись углерода, амины, щелочные или кислотные испарения из газов или воздуха, HCl, SO ₃ , NO _x , сульфаты, сероводороды и органические соединения серы, формальдегиды, испарения ртути, радиоактивный йодистый метил, фосфены. Примечание. Необходимо использовать специально импрегнированный АУ (активный уголь) |

ХРТV СЕКЦИЯ ВОДНОГО ОБОГРЕВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокая эффективность теплопередачи
- Экономичная эксплуатация


ПАРАМЕТРЫ

Макс. температура отопительной воды:

- 130 °С

Макс. давление отопительной воды:

- 1,5 МПа

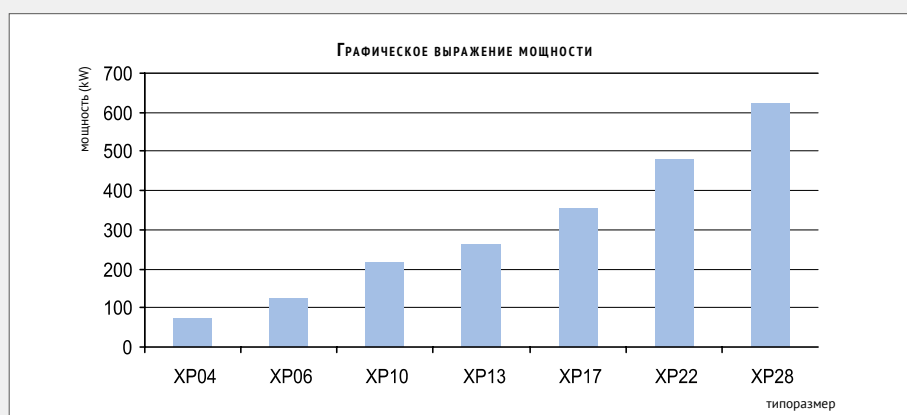

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус теплообменника изготавливается из оцинкованного листа. Водяные обогреватели XR10 – XR28 изготавливаются из Cu трубок диаметром 12 мм, XR04 – XR06 из Cu трубок диаметром 10 мм (геометрия) с натянутыми пластинами с шагом 2,1 мм.
- Коллекторы и соединительные патрубки сварены из стальных трубок.
- Все обогреватели испытываются на герметичность воздухом под давлением 3,6 МПа под водой при температуре 10–30 °С.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ


- Датчик защиты от замерзания NS 130
- Смесительный узел SUMX

РЕГУЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА

- Водяные обогреватели стандартно оборудуются автоматическими продувочными вентилями TACO.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Всегда необходимо устанавливать фильтр перед обогревателем.

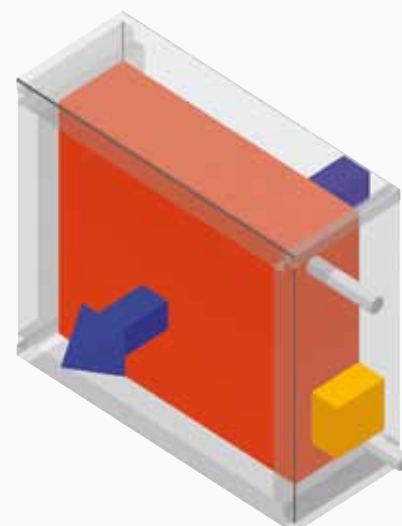

ОБОГРЕВ





ХРТЕ СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокая эффективность
- Низкотемпературные оребренные стержни

ПАРАМЕТРЫ

- Питание: 3 × 400 V / 50 Hz Мин. скорость потока воздуха: 1,5 m/s
- Защита: IP 44

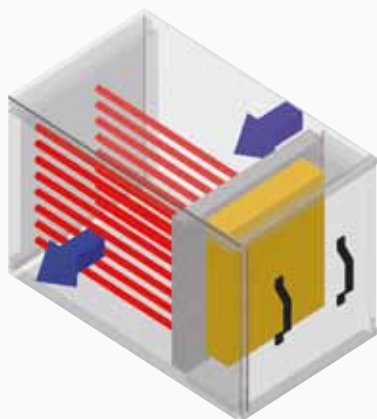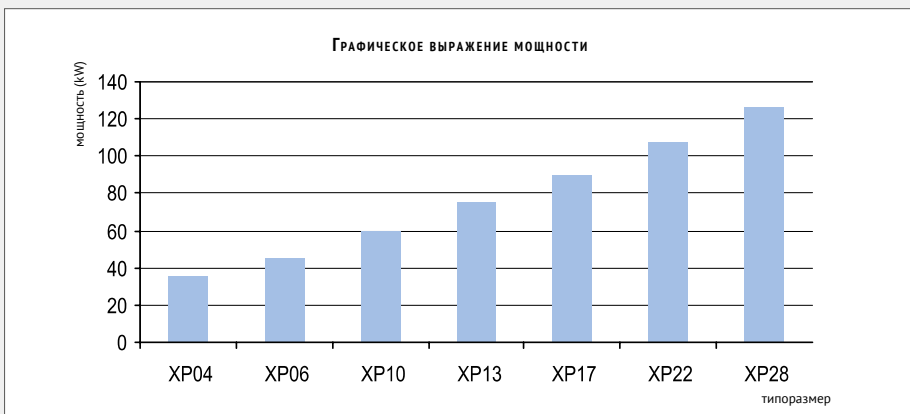

КОНСТРУКЦИЯ

Поверхность теплообмена:

- Передачу тепла обеспечивают оребренные нержавеющие отопительные стержни с большой площадью теплообмена.

Подключение:

- Легкое подключение питающего кабеля наподготовленные клеммы в электрощитке.

ВАРИАНТЫ

- EO – коммутация при помощи контактора
- EOS – полупроводниковая коммутация
- EOSX – посекционная коммутация

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- Обогреватели оборудованы двухступенчатой защитой при помощи независимых термостатов.
- Идеальное регулирование обеспечивают блоки управления РЕМАК.

РЕКОМЕНДАЦИИ:


- Всегда необходимо устанавливать фильтр перед обогревателем.

ХРТГ СЕКЦИЯ ГАЗОВО ОБОГРЕВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Корпус секции устроен из алюминиевого рамного профиля и панелей толщиной 50 мм с теплоизоляцией.

Воздух нагревается прохождением около камеры горения и ее змеевика. На передней (сервисной) стороне теплообменника расположен фланец для закрепления горелки. Продукты горения отводятся через дымоходный вывод (по выбору на задней или верхней стенке секции). Секции поставляются в исполнении с байпасом и без байпаса. У исполнения с байпасом установлен клапан, регулирующий расход воздуха. Секция, кроме того, оснащена тройным предохранительным термостатом и отводом конденсата из камеры горения (трубка 1/2").

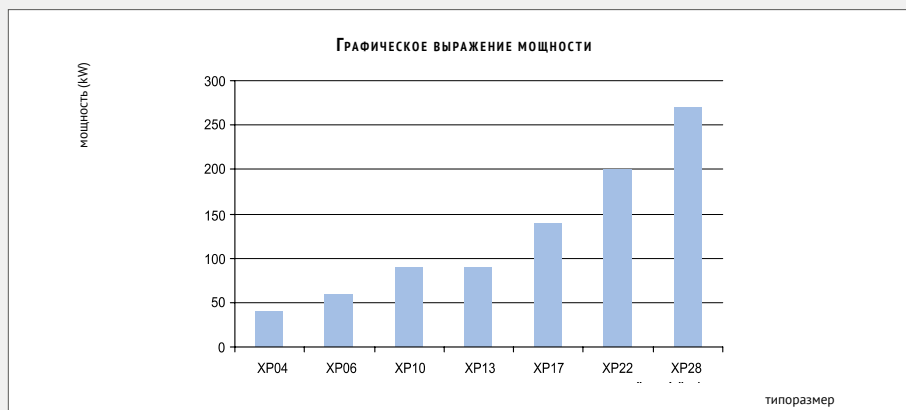


КОНСТРУКЦИЯ

- Секция поставляется как для внутренней, так и для наружной среды. У наружного исполнения горелки и тройной термостат оснащены кожухами.
- Нагрев воздуха стандартно осуществляется при помощи горелок, производства компании Weisshaupt.
- У горелки, эксплуатируемой снаружи, должен быть подсоединен кабель нагрева, включаемый термостатом. Этот комплект входит в комплект поставки с обозначением TKW 53 для горелок WG 10, WG 20 и TKW 88 для горелок WG 30, WG 40.
- Секцию газового нагрева ХРТГ необходимо подсоединить к вентиляционному трубопроводу при помощи расширяющегося манжета, стойкого к температурам до 200 °С.
- Дымоход не входит в комплект поставки.
- Для правильной, надежной и безопасной работы необходимо подключить надлежащие элементы управления и регулирования, поставляемые в комплекте секции. Подробная спецификация указана в таблице в монтажном руководстве AeroMaster XP.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- При проектировании рекомендуется секцию газового нагрева располагать в конце приточной части кондиционера.

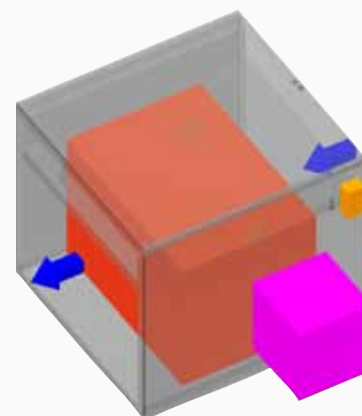



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Установка с одним компрессором
- Установка с двумя компрессорами



ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Компрессорные установки вместе с оптимизированными теплообменниками REMAK представляют собой источник холода для вентиляционных установок AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP.

ИСПОЛНЕНИЕ

Установки поставляются либо в состоянии, в котором их можно сразу же эксплуатировать, т.е. все компоненты компрессорной цепи (компрессоры, теплообменники) объединены, трубы заполнены подходящим хладагентом, установку можно только включить, либо поставляются в разложенном виде.

В состав установки входят необходимые защитные и регулирующие элементы, самостоятельный электрический распределительный щит, или соответствующие инжекторы. В зависимости от мощности, или требования по уровню регулирования, установка оснащена одним или двумя компрессорами. В расчетах используются только лучшие качественные компоненты надежных поставщиков.

УПРАВЛЕНИЕ

- Производительность установки можно управлять на нескольких уровнях, причем решающим значением является область применения.
- Производительность установки управляется включением компрессора посредством внешнего сигнала, тнз. ON/OFF система. В случае исполнения с двумя компрессорами может быть путем постепенного включения компрессоров достигнута регуляция мощности 0/50/100 %.
- При использовании электронного регулятора включение компрессоров управляется с учетом количества действующих рабочих часов.
- При использовании компрессора типа Digital Scroll™ управление холодопроизводительности в заданном диапазоне плавное.
- Чтобы избежать снижения эффективности системы, установки с компрессорами REMAK оснащены защитой от замерзания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

- упрощает и становится более дешевым запуск вентиляционной установки
- экономит место (без наружного монтажа источников холода)
- экономит эксплуатационные расходы, из-за выгодных условий для отвода тепла возникающего при конденсации (высокий EER фактор (к. п. д.))
- простое, быстрое и недорогое сервисное обслуживание (только одна установка)
- минимальная длина трубопровода = минимум хладагента
- низкий уровень шума распространяемого в наружное пространство
- в случае помехи минимизирует ущерб (не работает только один источник холода)

СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ИМЕЕТ И СВОИ ОГРАНИЧЕНИЯ:


- Ограниченная производительность, прежде всего в связи с ограниченной поверхностью конденсации и низкой разнице температур хладагент × воздух
- Повышение потери давления на стороне вытяжного воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ REMAK

- решение для клиентов без компромиссов на основе каталога
- возможность выбора из комфортного или экономического решения
- простая, а тем и безаварийная конструкция
- высокая эффективность оборудования благодаря:
 - максимальной активной поверхности теплообменников
 - выбору подходящих компонентов цепи (инжекторы и т.д.)
 - расчету оборудования на оптимальную рабочую температуру
- выбор системы поставки plug@play или в разложенном виде

| КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ КНХ-S1 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|--------|--------|---------------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| Модель | Холодопроизводительность kW, R407C, T _c =+45 °C | | | | Размеры установки H×W×D (mm) | Вес kg* | Шум Lp dB(A)/10m | Напряжение V/50Hz | Рабочий ток max A | Электрический распределительный щит | |
| | Температура испарения T _e | | | | | | | | | Размеры H×W×D (mm) | Вес kg |
| | +6 °C | +9 °C | +12 °C | +15 °C | | | | | | | |
| КНХ-S1-4 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 540×400×415 | 32 | 34 | 230 | 7,4 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-5 | 5,2 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 540×400×415 | 34 | 34 | 400 | 3,8 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-7 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,3 | 540×400×415 | 37 | 34 | 400 | 4,7 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-8 | 7,9 | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 540×400×436 | 39 | 37 | 400 | 5,6 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-9 | 9,4 | 10,5 | 11,8 | 13,1 | 540×400×450 | 40 | 37 | 400 | 6,3 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-12 | 11,4 | 12,9 | 14,4 | 16,0 | 540×400×470 | 44 | 37 | 400 | 7,6 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-14 | 14,8 | 16,4 | 18,2 | 20,2 | 540×400×490 | 44 | 41 | 400 | 9,1 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-17 | 16,8 | 18,8 | 21,0 | 23,3 | 540×400×490 | 52 | 41 | 400 | 10,5 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-19 | 19,1 | 21,4 | 24,0 | 26,8 | 540×400×490 | 52 | 41 | 400 | 12,8 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-22 | 23,4 | 26,1 | 29,0 | 32,2 | 540×400×525 | 71 | 43 | 400 | 14,4 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-25 | 26,2 | 29,3 | 32,7 | 36,3 | 540×400×582 | 73 | 43 | 400 | 15,5 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-29 | 30,6 | 34,2 | 38,2 | 42,4 | 540×400×582 | 75 | 43 | 400 | 18,2 | 407×304×148 | 5 |
| КНХ-S1-33 | 35,1 | 39,3 | 43,8 | 48,6 | 540×400×582 | 87 | 44 | 400 | 20,1 | 500×400×240 | 17 |
| КНХ-S1-36 | 38,5 | 43,6 | 49,0 | 55,0 | 540×400×601 | 91 | 47 | 400 | 23,1 | 500×400×240 | 17 |
| КНХ-S1-43 | 44,8 | 50,2 | 56,0 | 62,2 | 690×400×601 | 97 | 49 | 400 | 29,2 | 500×400×240 | 19 |
| КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ КНХ-S2 | | | | | | | | | | | |
| КНХ-S2-38 | 38,2 | 42,8 | 48,0 | 53,6 | 690×500×494 | 106 | 44 | 400 | 25 | 500×400×240 | 19 |
| КНХ-S2-44 | 46,8 | 52,2 | 58,0 | 64,4 | 690×500×525 | 147 | 46 | 400 | 28,4 | 500×400×240 | 19 |
| КНХ-S2-50 | 52,4 | 58,6 | 65,4 | 72,6 | 690×500×582 | 152 | 46 | 400 | 30,8 | 500×400×240 | 19 |
| КНХ-S2-58 | 61,2 | 68,4 | 76,4 | 84,8 | 690×500×582 | 156 | 46 | 400 | 36,1 | 600×400×240 | 20 |
| КНХ-S2-66 | 70,2 | 78,6 | 87,6 | 97,2 | 690×500×582 | 156 | 47 | 400 | 40,3 | 600×400×240 | 20 |
| КНХ-S2-73 | 77,0 | 87,2 | 98,0 | 110,0 | 690×500×601 | 164 | 50 | 400 | 45,6 | 600×400×240 | 20 |
| КНХ-S2-87 | 89,6 | 100,4 | 112,0 | 124,4 | 690×500×601 | 169 | 52 | 400 | 58,2 | 700×500×280 | 23 |

* Вес компонентов указан включая электрический распределительный щит, это перечень компонентов в исполнении ON/OFF

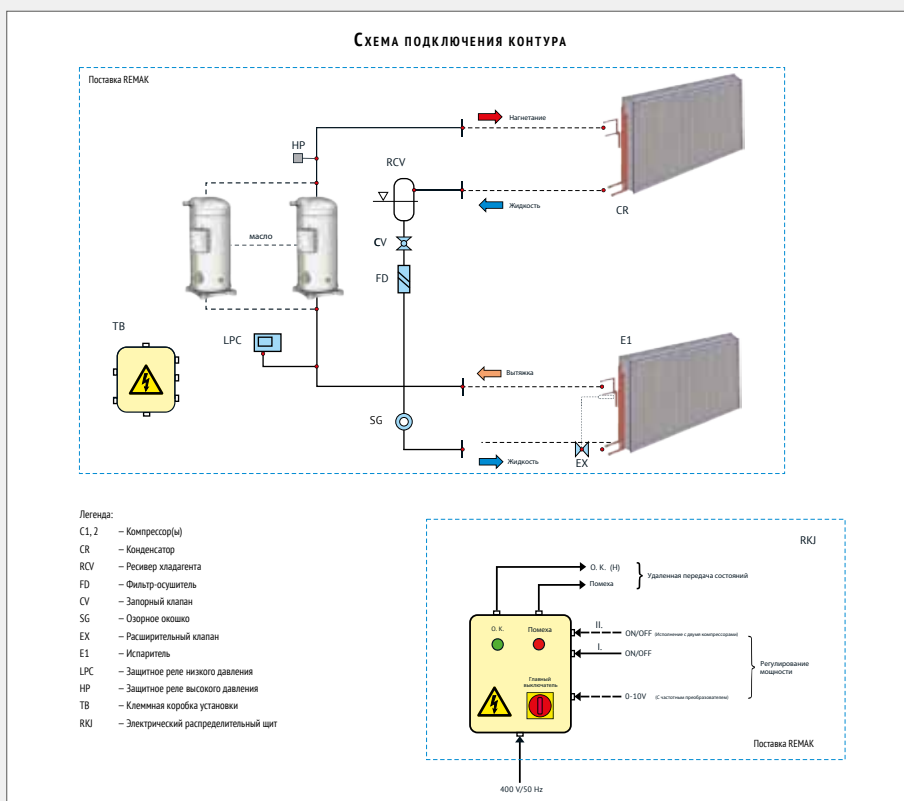

Охлаждение



ХРУО СЕКЦИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Граничные условия для СНV:

- 3 м/с, 30 °С / 40 °С, 280 м (98 кПа), 6/12 °С

Граничные условия для СНF:

- 3 м/с, 30 °С / 40 °С, 280 м (98 кПа), R407С, испарительная температура 5 °С

ПАРАМЕТРЫ


Водяной охладитель:

- Давление воды макс. 1,6 МПа

Прямой испаритель:

- Хладагент R407 на заказ и другие (R410 и т.д.)

Графическое выражение мощности

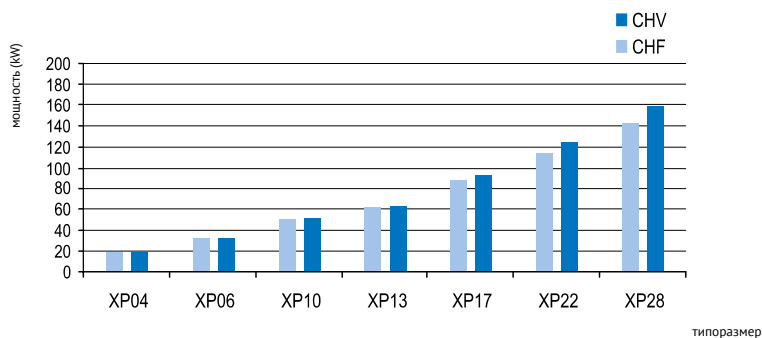

КОНСТРУКЦИЯ

- Встроенное оборудование составляет водяной или прямой охладитель.
- Поверхность теплообмена образуют Al пластины, натянутые на медные трубки.
- Прямой испаритель наполнен охранной атмосферой (азот).
- Секция оборудована нержавеющей ванной с отводом конденсата.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Поверхность теплообмена всегда необходимо защитить при помощи фильтра.

ХР12 СЕКЦИЯ ПАРОВОГО (ИЗОТЕЕРМИЧЕСКОГО) УВЛАЖНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Легкое и гигиеничное решение для всех требований увлажнения.
- Секции предназначены для установки распределительных трубок паровувлажнителя.
- Стандартная длина секции 1250 мм.

ПАРАМЕТРЫ


- Расчет необходимой паропроизводительности и подбор соответствующего типа паровувлажнителя производится на основании обработки входных параметров программой подбора и расчета AeroCAD.
- Увлажнение без дополнительных мер можно использовать в среде с температурным диапазоном от +5 °С до +40 °С.

КОНСТРУКЦИЯ

- Секция оснащена ванной для отвода конденсата, заканчивающейся трубкой с резьбой G 1/2 для типоразмеров установок AeroMaster XP 04, 10 или трубкой без резьбы для типоразмеров установок AeroMaster XP 13, 28.
- При осуществлении комплексной поставки, т.е. секции вместе с паровувлажителем, парораспределительные трубки вмонтированы в секции при ее производстве.
- Секция оснащена сервисной панелью для обеспечения легкого и быстрого доступа к ванне и парораспределительным трубкам.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- У более мощных паровувлажнителей существует возможность выбора обогрева парогенератора при помощи электрических стержней или более экономичного газового обогрева.
- Для обеспечения защиты встроенного вентилятора, необходимо поместить камеру увлажнения за вентилятором (на нагнетании).

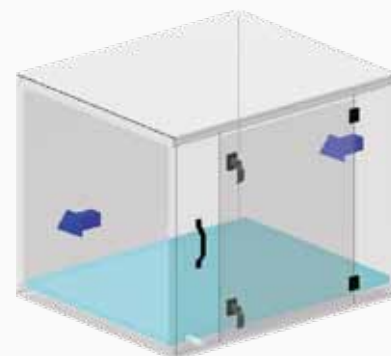



ХРХР СЕКЦИЯ РОТАЦИОННОГО РЕКУПЕРАТОРА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Обеспечивает передачу тепла или тепла и влажности (в случае энтальпического исполнения ротора) из отводимого воздуха в приточный воздух.
- Рекуперация отработанного тепла приносит экономию эксплуатационных расходов с окупаемостью инвестиций макс. 1 год.
- Высокий К. п. д.

ПАРАМЕТРЫ

Питание мотора:

- 3× 400 VY / 230 VD, 50 Hz

К. п. д.:

- до 85 %

Макс. смешение приточного и вытяжного воздуха:

- 5 %

Макс. скорость воздуха:


- 3 м/с

КОНСТРУКЦИЯ

- **Поверхность теплообмена:** Ротор из алюминиевой пленки (фольги), у энтальпического исполнения покрыт специальным поглощающим (сорбционным) слоем.
- **Привод:** Асинхронный мотор с короткозамкнутым якорем с муфтой.
- Роторный теплообменник оснащен камерой очистки воздуха.
- Секция оснащена со стороны обслуживания съемной панелью для обеспечения доступа к мотору.
- Секция поставляется с ротором для:
 - передачи тепла
 - передачи тепла и влажности (энтальпия)
- Рекуператор предназначен для передачи тепла смеси воздуха в пределах температуры от -20 °С до +55 °С, по индивидуальному заказу – до +100 °С.
- Эксплуатация при температурах ниже -20 °С возможна только при обеспечении защиты рекуператора от замерзания (более подробно – см. Руководство по монтажу и обслуживанию ХРХР).

РЕКОМЕНДАЦИИ

- На всех соединительных сторонах секции ротационного рекуператора должны быть сервисные секции, обеспечивающие доступ к ротору.
- Регулирование оборотов ротора можно осуществлять при помощи частотного преобразователя или автономного регулятора.
- Максимальная рекомендуемая скорость потока воздушной смеси составляет 4,0 м/с. По индивидуальному заказу и за доплату может быть поставлен в исполнении для более высоких скоростей.
- Приточный и отводимый воздух для теплообменника должен фильтроваться, чтобы не происходило занесение камерок ротора.
- С целью проведения сервисных работ, текущих ремонтов и чистки рекуператора необходимо соблюдать требование по обеспечению свободного доступа к рекуператору с обеих сторон, что осуществляется установкой камеры доступа (сервисная, фильтрующая и т. п.) в состав оборудования или сделать возможным выдвигание рекуператора (на более чем 1/2 его габаритной ширины) из агрегата.
- Промывная камера выполняет свою функцию только тогда, когда приточный и отводимый воздух движутся в противоположных направлениях.
- Если предполагается появление чрезмерно высокой влажности и ее конденсация на рабочем колесе рекуператора, то по индивидуальному заказу рекуператор можно оснастить ванной для сбора и отведения конденсата.
- В случае, что на входе секции находится панель ХРК, рекомендуется использовать панель с максимальным отверстием, т.е. панель с обозначением РР – полное поперечное сечение по поводу эффективного использования фильтрационной поверхности (компенсация скоростного профиля воздушного потока).

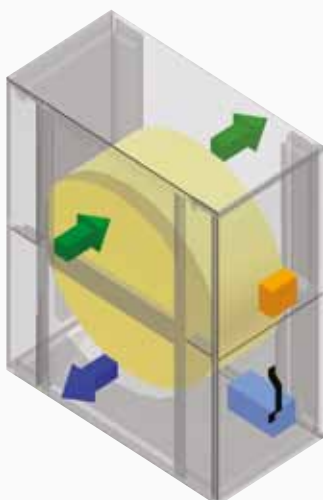

ХРХQ СЕКЦИЯ ПЛАСТИНЧАТОГО РЕКУПЕРАТОРА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Пластинчатый рекуператор обеспечивает передачу тепла при помощи ламинарного потока воздуха от вытяжного к приточному воздуху посредством алюминиевого теплообменника большой площади.

- Досконально отделение приточного и вытяжного воздуха.
- Возврат капиталовложений макс. 1 год.
- Идеально использовать в чистых помещениях.
- В секцию можно добавить капан для частичной рециркуляции отводимого воздуха обратно в подающую линию.

ПАРАМЕТРЫ

К. п. д.:

- до 70 %

Макс. скорость воздуха:

- 3 м/с

КОНСТРУКЦИЯ

Поверхность теплообмена:

- Пластинчатый теплообменник из алюминиевых пластин.
- Теплообменник съемный


Исполнение:

- Без байпаса
- С байпасом
- С байпасом и смещением

Исполнение с байпасом оснащено регулирующими клапанами, расположенными на общей оси. Секция оснащена легко доступной ванной для отвода конденсата из нижней ветки с резьбой на конце G 1/2 для ХР04-10 и трубным выпуском диаметром 32 мм для ХР13-28. У прямооточных систем (со смесительным клапаном всегда) необходимо, чтобы перепад давления на элементе не превышал 1,8 кПа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для регуляции заслонок байпаса предназначены сервоприводы с пропорциональным или дискретным режимом, подходящий тип можно подобрать в программе расчета.
- Перед рекуператором рекомендуется устанавливать фильтр, обеспечивающий защиту теплообменника от загрязнения.
- На выходе из секции рекомендуется установить секцию съемного элиминатора капель (не входит в состав секции).

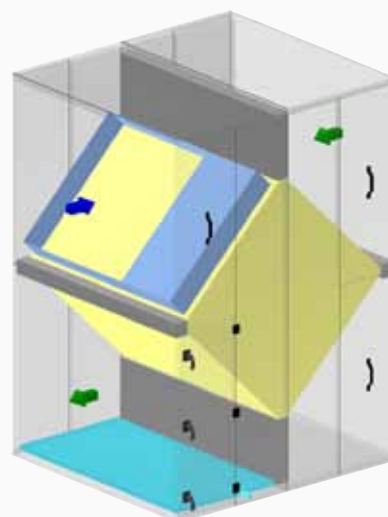

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА



ХРТР ГЛИКОЛЬНЫЕ ОКРУГИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Гликольные круги предназначены для утилизации тепла из удаляемого воздуха. Преимуществом данного способа рекуперации является 100% отделение обоих потоков воздуха, а также возможность установки приточной и вытяжной веток в разных местах (даже на большом расстоянии).
- Высокая эффективность
- Низкотемпературные оребренные стержни
- Целесообразно использовать в чистых помещениях

ПАРАМЕТРЫ

К. п. д:

- до 45 %


Макс. скорость потока воздуха:

- 3 м/с

КОНСТРУКЦИЯ

Основными элементами круга являются два теплообменника, охладитель и гликольный обогреватель. Теплообменник, который находится в потоке удаляемого воздуха, забирает тепло и исполняет функцию охладителя. Теплообменник, который находится в потоке приточного воздуха, отдает тепло и исполняет функцию обогревателя.

Гликольные теплообменники имеют исполнение, как стандартные водяные теплообменники, предназначены для установок AeroMaster XP. Теплообменники подключены про помощи трубопровода и арматуры, которые обеспечивают функцию защиты и регулирования (элементы системы трубопроводов и циркуляционный насос не входят в поставку фирмы REMAK). В качестве теплоносителя чаще всего используются смесь этиленгликоля и дистиллированной воды,

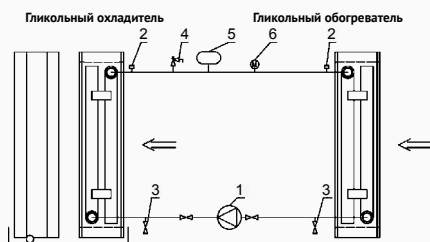

- 1) циркуляционный насос
- 2) вентиль обезвоздушивания
- 3) напускной/сливной вентиль
- 4) аварийный вентиль
- 5) расширительная емкость
- 6) манометр

РЕГУЛЯЦИЯ

- Блоки управления VCB обеспечивают регулирование гликольного круга в двух вариантах, зависящих от конфигурации блока и от количества использованных активных выходов его регулятора.

Вариант № 1:

- При использовании данного варианта необходимо иметь свободный цифробой выход регулятора RWD. Насос гликольного круга включается при помощи цифробой выхода по требованию отопления, или же при помощи соответствующей настройки регулятора при недостаточной отопительной мощности водяного или электрического обогревателя.

Вариант № 2:

- Включение гликольного круга вместе с запуском вентиляционной установки. В летний период времени насос гликольного круга можно отключить при помощи специального выключателя в блоке управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед теплообменники, которые являются составной частью гликольного круга, всегда необходимо установить фильтр, обеспечивающий защиту поверхности теплообмена от загрязнения.

ХРРО СЕКЦИЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА


- Абсорбционные кулисные шумоглушители предназначены для шумоподавления, распространяющегося от вентилятора, как на всасывании, так и на нагнетании.
- Производятся нескольких стандартных
- длин с учетом свободного места в котором будет расположена установка, и требований по глушению шума.




КОНСТРУКЦИЯ

- Секции оснащены кулисами ТКU. Данные кулисы состоят из профилированной рамы из оцинкованного листа и наполнителя, который представляет собой изоляционные пластины толщиной 100 мм у ХР 04-10а 200 мм у ХР 13-28, которые по сторонам покрыты нетканым текстилем.
- Шумоподавление можно обеспечить также при помощи внешних шумоглушителей, расположенных в канале.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для обеспечения равномерности потока воздуха рекомендуется соблюдать минимальное расстояние от другого компонента, которое составляет не менее 250 мм перед и за шумоглушителем.
- Секцию рекомендуется установить перед или за вентилятором.
- Для соблюдения гигиены не рекомендуется секцию устанавливать за охладителем или увлажнителем.

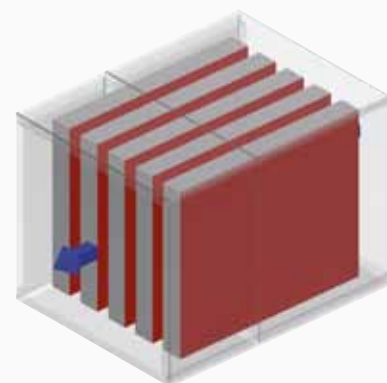

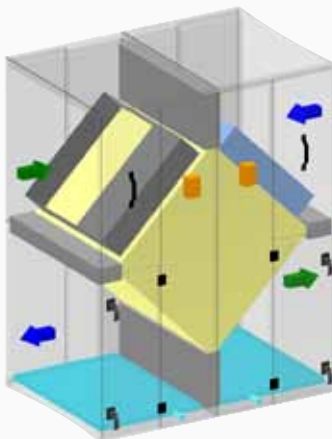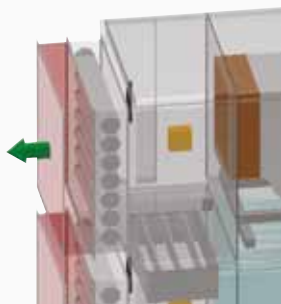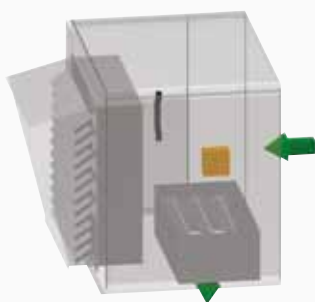

ХРІD/ХРVD СЕКЦІЯ СМЕШЕННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Обеспечивает взаимное смешение приточного и вытяжного воздуха в требуемом соотношении.
Несколько вариантов длины камер.

Примечание:

Короткая секция имеет обозначение XPIS.


ПАРАМЕТРЫ

- Смешение регулируется в диапазоне от 0 до 100 %


КОНСТРУКЦИЯ

- Секция смешения состоит из камеры, оснащенной системой внутренних и наружных заслонок, обеспечивающих требуемый способ смешения.
- Секции смешения выпускаются в разных вариантах длины с различным размещением заслонок, подробнее см. AeroCAD.
- Короткие секции предназначены для установки внутренних заслонок, длинные – внутренних и наружных заслонок.
- Для управления заслонок предназначен сервопривод с пропорциональным регулированием, который можно выбрать в расчетной программе.

■ Друг за другом

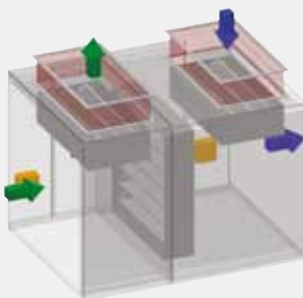

■ Рядом

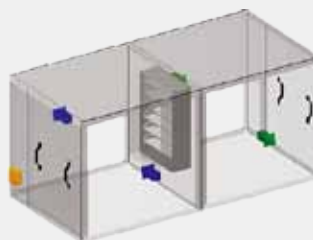

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Если установлен смесительный клапан, то в этом случае для обеспечения рециркуляции вентилятор на притоке должен быть расположен за этой секцией, а на вытяжке – перед ней.
- Вентилятор на притоке должен быть установлен за смешением, а на вытяжке - перед ним.

ХРТР (VO), ХРQR (CHV/CHF) СЕКЦИЯ С КРЫТЫМИ ПРИВОДАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Секции предназначены для установки встроенного оборудования с 1-8 рядными теплообменниками VO/CHV/CHF, прежде всего, в установках наружного исполнения.
- Энергетически экономичная эксплуатация.

ПАРАМЕТРЫ


- Параметры теплообменников являются тождественными с теплообменниками без крытых приводов.

КОНСТРУКЦИЯ

- Секция оснащена ванной для отвода конденсата, заканчивающейся трубкой с резьбой G1/2" для типоразмеров установок ХР 04-10 или трубкой без резьбы диаметром 32 мм для типоразмера установок ХР 13-28.
- Разширение секции со стороны подключения энергоносителей служит для охраны подсоединенного теплоносителя, а также для размещения в нем элементов регулирования мощности теплообмена, без необходимости их дополнительной защиты от атмосферного влияния.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Всегда необходимо устанавливать фильтр перед секцию с крытыми приводами.
- Поверхность теплообмена всегда необходимо защитить при помощи фильтра.
- При проектировании рекомендуется секцию газового нагрева располагать в конце приточной части кондиционера.

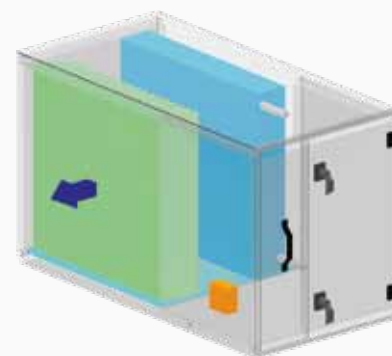


ХРУО СЕКЦИЯ КАПЛЕУЛОВИТЕЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Секция служит для улавливания капель конденсата за теплообменниками охладителей и рекуператоров.

КОНСТРУКЦИЯ

- Каплеуловитель состоит из рамы из нерж. стали, в которую встроены пластины из твердого полипропилена. Отвод воды обеспечивается при помощи нержавеющей ванны с отводом конденсата с резьбой G1/2 у ХР04-10 и трубкой с диаметром 32 мм у ХР 13-28.
- Секция оборудуется сервисной панелью, обеспечивающей легкий доступ к каплеуловителю. Каплеуловитель можно легко вынуть из секции.

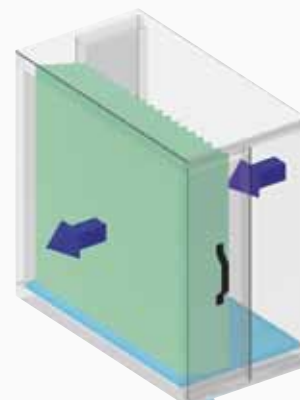


АКСЕССУАРЫ



ХР1Р ПРОХОДНАЯ СЕКЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА


- Секция проходной камеры размещается в системе вентоборудования в месте, где этого требует правильное функционирование отдельных секций, расположенных друг за другом (например, между секцией шумоглушителя и фильтра и т. д.), либо при оптимизации размещения установки в пространстве.

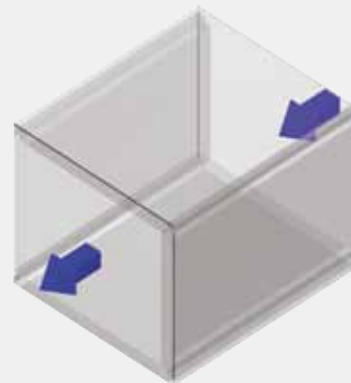

ХР1Д СЕКЦИЯ ДИФфуЗОРА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Секция диффузора устанавливается на вентиляторной камере с вентилятором двухстороннего всасывания и спиральным корпусом, если за вентилятором устанавливается секция, которая требует стабилизации потока воздуха в целом сечении (например, секция с шумоглушителем, теплообменником, фильтром).

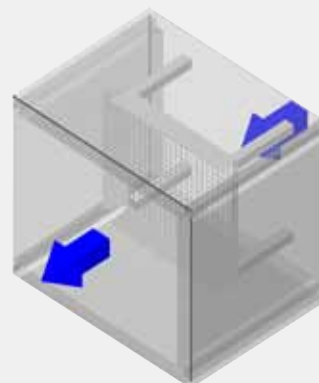


ХР00 ОПОРНАЯ РАМА

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Опорная рама изготавливается из оцинкованного профиля. Является интегрированной составной частью каждой секции, расположенной в нижней части установки.
- Выпускается высотой 150 мм, 300 мм и 400 мм и может быть оборудована ножками по высоте.
- Макс. длина рамы 3000 мм, чем предопределяется длина блока секций.



ХРJS СЕКЦИЯ СЕРВИСА

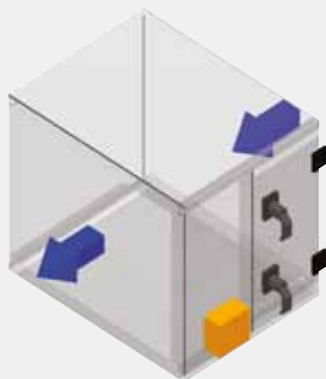


ХАРАКТЕРИСТИКА

- Секция служит для сервисных целей внутри установки, а также для монтажа элементов КИП и автоматики.
- Легкий доступ обеспечивают широкие дверки.
- Секция может быть оборудована нержавеющей ванной для отвода конденсата и трубкой с резьбой G 1/2 для установок ХР 04-10 и без резьбы, трубкой диаметром 32 мм для установок ХР 13-28.



ХРК КОНЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

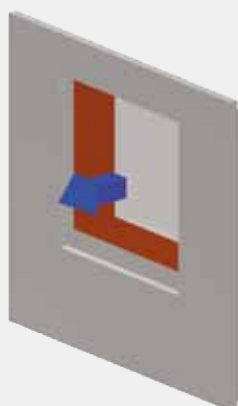


ХАРАКТЕРИСТИКА

- Панель ХРК создает вместе с остальными панелями корпус установки ХР. Панели устанавливаются на лицевых сторонах и соединяются при помощи болтов М6х40 с утопленной головкой.
- Панели ХРК или сплошные, или имеют интегрированное отверстие для входа/выхода воздуха с определенным соединительным размером, а также соответствующие соединительные элементы, при помощи которых присоединяются принадлежности установки ХР (DV, LKS).



VDV ГИБКАЯ ВСТАВКА

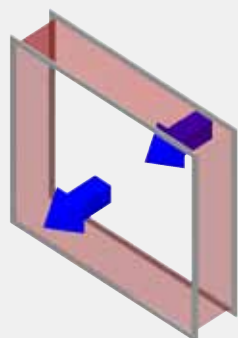

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Гибкая вставка препятствует переносу вибрации между установкой и подсоединяемым воздухопроводом.
- Состоит из фланцев, изготовленных из оцинкованного листа и пояса из PVC, армированного полиамидным текстилем.
- Фланцы имеют токоведущее соединение при помощи медного, плетеного провода.
- Условия эксплуатации:
от -30 °C до +80 °C.



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Вентиляционные установки AeroMaster Cirrus можно управлять блоками управления VCS и WebClima. Они поставляются как составная часть поставки и можно их автоматически подобрать в программе расчета AeroCAD.

Основные преимущества управляющих систем REMAK:

- Надежность
- Пользовательская простота
- Оптимизация для конкретных вентиляционных установок

WEBCLIMA

Блоки управления WebClima представляют собой уникальное решение для управления вентиляционной системы REMAK, которое характеризуется использованием современных технологий, простым подбором, интуитивным обслуживанием с удаленным доступом через интернет и рядом комфортных функций.

- WebClima надежно обеспечивает все защитные функции подключенных компонентов оборудования.
- Не сложная конфигурация
- Вариант с ручным управлением
- Автоматический подбор
- Сотрудничество с выше стоящей регуляцией систем зданий
- Поддержка коммуникационного протокола LON, BacNet, OPC



НОВИНКА: VCS

Управляющие блоки VCS это компактные управляющие и силовые щиты, предназначенные для децентрализованной регуляции и управления вентиляционных установок. Они гарантируют высокую устойчивость и безопасность оборудования и позволяют простое управление включая визуализацию рабочих режимов.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Управляющий блок VCS предназначен для:

- Комплексного автономного управления вентиляции
- Регуляции температуры воздуха в пространстве (каскадная регуляция)
- Управления и силового питания вентиляционного оборудования
- Защиты присоединенных оборудования

Проработанные регуляционные алгоритмы обеспечивают устойчивость системы, комфортабельную регуляцию и экономии энергии. Преимуществом управляющего блока являются свойства, представляющие собой энерго-эффективную эксплуатацию вентиляционных оборудований:

- Возможность настройки блока на два температурных режима
 - комфортабельный
 - экономный
- Возможность настройки дополнительных функций:
 - оптимизация пуска
 - температурный пуск
 - ночное охлаждение
- Возможность настройки временных режимов (дневной, недельный временный режим)
- Точная регуляция сервопривода с применением числовой коммуникации посредством сборной шины Modbus-RTU
- Точная аналоговая регуляция управляемых периферий (в зависимости от регулируемого компонента)



ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Оптимально адаптированные частотные преобразователи предназначены для питания моторов вентиляторов. Они позволяют управлять оборотами мотора что приводит к изменению расхода воздуха.



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ДАТЧИКИ

КАПИЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Дополнительный датчик защиты от замерзания. Термостат, или его капилляр, устанавливается в поперечном сечении воздушного потока. В случае падения температуры ниже допустимого предела термостат обеспечивает активацию защиты от замерзания подключенной управляющей системы.



ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ

Температура воды в обратке снимается при помощи температурного датчика NS 130 / Ni1000 с быстрым откликом. Подключенная система управления быстро реагирует на падение температуры ниже допустимого предела. Датчик находится прямо в коллекторе водяного теплообменника, в воде в обратке. Снятие температуры приточного воздуха за обогревателем осуществляется при помощи канального датчика NS 120 / Ni1000. Этот датчик предназначен для регулирования температуры приточного воздуха за обогревателем и для защиты от замерзания.



ПРЕССОСТАТ

Контроль давления. Указывает на превышение потери давления, например при загрязнении фильтров или при аварии вентилятора.



МАНОМЕТРЫ

Манометры для дифференциального давления




КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Предназначен для настройки требуемой температуры.



КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Предназначен для сравнения требуемой и актуально измеряемой комнатной температуры.



МУЛЬТИ-ДЕТЕКТОР ОКСИДА УГЛЕРОДА

Детекторы предназначены для обнаружения оксида углерода в внутренних пространствах.



ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА УГЛЕРОДА В ВОЗДУХЕ

Датчик измеряет концентрацию CO₂ в воздухе.



УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ



ХРPJ СЕКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ WEBCLIMA

ХАРАКТЕРИСТИКА

Секция ХРPJ предназначена для установки блока управления WebClima, предназначенной для питания, управления и регулирования хода кондиционерного оборудования, установки AeroMaster XR.

ПАРАМЕТРЫ

Условия эксплуатации:

- 0 + +35 °С

КОНСТРУКЦИЯ

- Воздух, проходящий через установку, охлаждает ванну из оцинкованной листовой стали со сквозным проветриванием и классом электрозащиты IP44. Панель, оснащенная проходными кабельными изоляторами, расположенными возле сервисных дверей.
- Защита от прикосновения к токонесущим частям секции ХРPJ предусмотрена при помощи встроенного, съемного кожуха (ограждения), доступного после открытия сервисных дверей секции. Демонтаж производится при помощи надлежащего инструмента, класс электрозащиты IP20.
- Секция оснащена главным выключателем.



РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Для низких температур секции можно оснастить подогревом, а для защиты от высоких температур (макс. +50 °С) – боксом охлаждения.

Рекомендуемое размещение в установке:

- В составе установки рекомендуется располагать: В отводящей ветке или на притоке за предварительным подогревом или за рекуператором, или за секцией охлаждения

ХРРF СЕКЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Секция ХРРF предназначена для размещения частотных преобразователей установки AeroMaster XR. Сконструирована для установки 3-х преобразователей.

ПАРАМЕТРЫ

Условия эксплуатации:

- $0 \div +35 \text{ }^{\circ}\text{C}$

КОНСТРУКЦИЯ

- Воздух, проходящий через установку, охлаждает ванну из оцинкованной листовой стали со сквозным проветриванием и классом электрозащиты IP44.
- Панель оснащена кабельными проходными изоляторами, расположенными возле сервисных дверей.
- Доступ к частотным преобразователям – через сервисные двери.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для низких температур секции можно оснастить подогревом, а для защиты от высоких температур (макс. $+50^{\circ}\text{C}$) – боксом охлаждения.

Рекомендуемое размещение в установке:


- В составе установки рекомендуется располагать: На вытяжке или на притоке за предварительным подогревом или за рекуператором, или за секцией охлаждения.



ОБРАЗЦЫ СЕКЦИЙ


XRQU

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЕ С КАПЛЕУЛОВИТЕЛЕМ

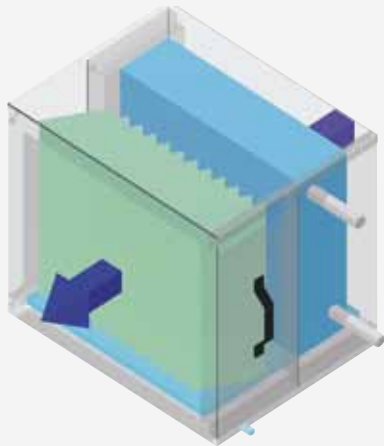


XRQU

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЕ С КАПЛЕУЛОВИТЕЛЕМ, СЕРВИС

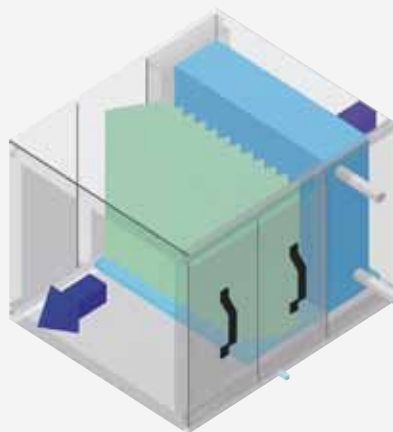


XRQU

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ, СЕРВИС ДЛИННАЯ

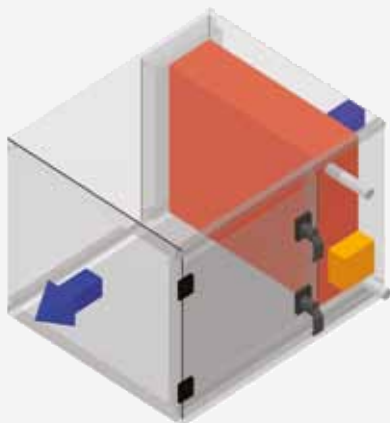


XRQU

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ, СЕРВИС КОРОТКАЯ

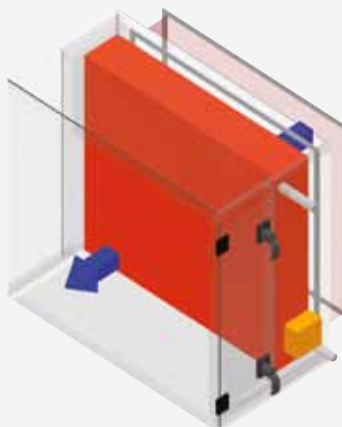


XRQU

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ФИЛЬТРАЦИЯ, ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ

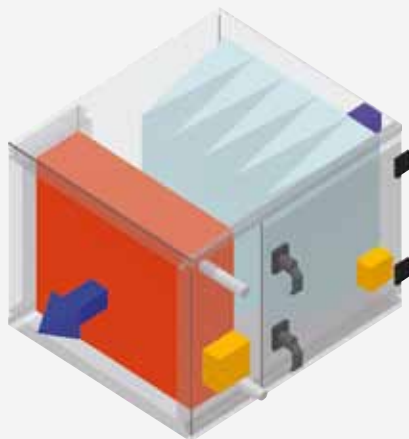


XRQU

МУЛЬТИСЕКЦИЯ ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ

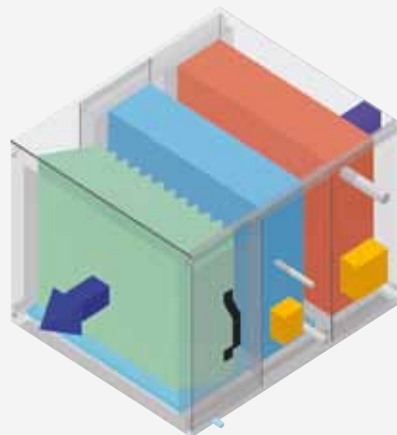


ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК


СМЕШЕНИЕ, ФИЛЬТРАЦИЯ, ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ, ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВ

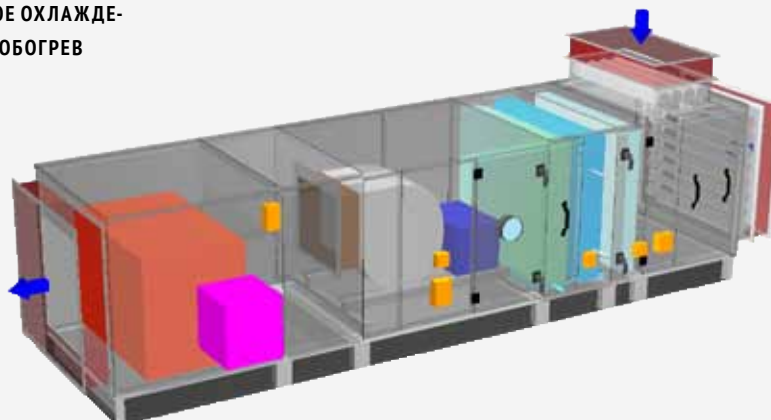

ФИЛЬТРАЦИЯ, ПЛАСТИНЧАТАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ СО СМЕШЕНИЕМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ, ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

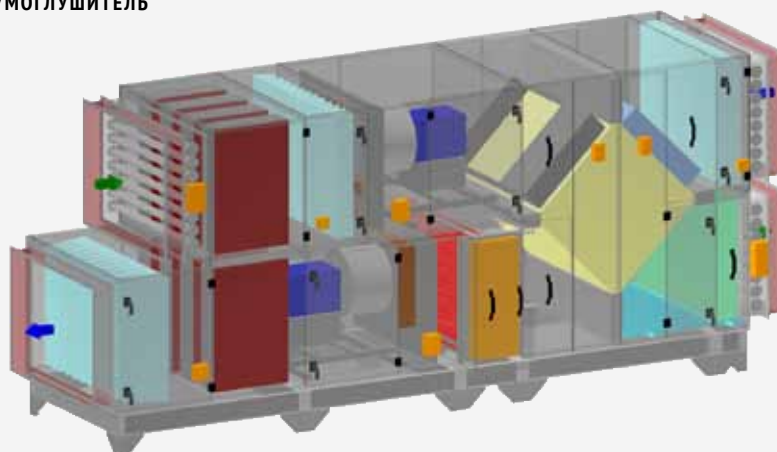

ФИЛЬТРАЦИЯ, РОТАЦИОННАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ, ВОДЯНОЙ ОБОГРЕВ, ШУМОГЛУШИТЕЛЬ, ЗАКРЫТЫЕ ВВОДЫ, ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ.

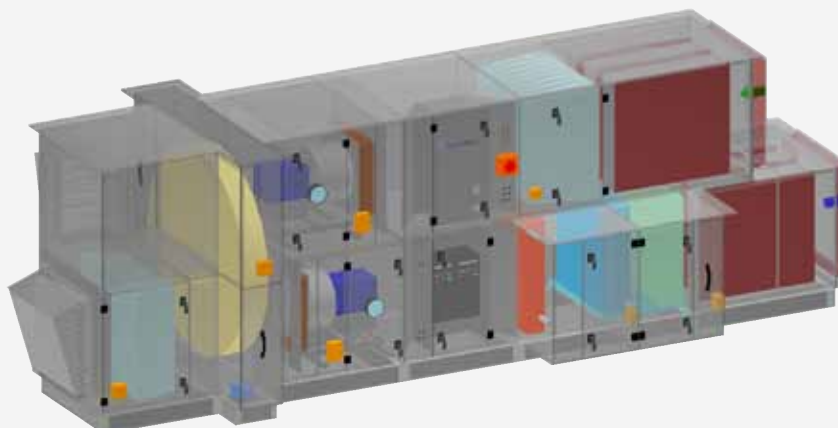

ГАБАРИТЫ УСТАНОВОК

| ОТДЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Функция | Обозначение | Вариант | Длина секции (mm) | | | | | | |
| | | | XP 04 | XP 06 | XP 10 | XP 13 | XP 17 | XP 22 | XP 28 |
| Вентилятор - свободное рабочее колесо | XPAP/XPVP | S | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 |
| | | D | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1750 |
| Вентилятор – спиральный с ременным приводом, вперед загнутые лопатки | XPAA/XPVA | S* | 750 | - | - | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| | | D* | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 |
| Вентилятор – спиральный с ременным приводом, назад загнутые лопатки | XPAA/XPVR | S* | 750 | - | - | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| | | D* | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 |
| резервный электродвигатель (stand-by) – спиральный с ременным приводом, назад или вперед загнутые лопатки | XPZA | - | | 1500 | 1750 | | | | |
| | | S | 1250 | - | - | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 |
| | | D | 1500 | - | - | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| | | E | - | - | - | - | 2250 | 2500 | 2500 |
| | | X | - | - | - | - | - | - | 2750 |
| Диффузор | XPJD/XPNA | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Карманный фильтр | XPNO/XPNH | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | D | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Компактный фильтр | XPNO/XPNK | S | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Кассетный фильтр | XPNO/XPNV | K | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Фильтр рамочный | XPNO/XPNR | K | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Фильтр активный уголь | XPNU | D | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Жировой фильтр | XPNT/XPNT | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Водяной нагреватель | XPTV/XPNC | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Водяной нагреватель с закрытыми вводами | XPTR/XPNC | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | D | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Электрический нагреватель | XPTE/XPNE | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Газовый нагреватель (без байпаса) | XPTG .../N | S | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 |
| Газовый нагреватель (с байпасом) | XPTG .../B | S | 870 | 870 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 |
| | | D | - | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1650 | 1650 |
| | | E | - | - | - | 1300 | - | 1650 | 1650 |
| Прямой испаритель /водяной охладитель | XPYO/XPND,XPNF | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Каплеуловитель | XPUO/XPNU | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Шумоглушитель | XPPO | N | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | K | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | S | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Смешивание, компоновка над собой (за собой) | XPIS | - | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Смешивание, компоновка над собой (за собой) | XPID | - | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Смешивание, компоновка возле себя | XPBS | - | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Смешивание, компоновка возле себя | XPBD | - | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Клапан | LK | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Гибкая вставка | DV | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Закрывающая панель | XPKO | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Сквозная секция | XPJP | K | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | D | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | E | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Сервисная секция (без ванны) | XPJS | K | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | D | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Сервисная секция (с ванной) | XPJS../V | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | D | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Угловая секция (вход или выход сверху/снизу) | XPJR | - | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Угловая секция (вход или выход слева/справа) | XPBR | - | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

* действует для вентиляторов с прямой подачей воздуха

ГАБАРИТЫ УСТАНОВОК

| СОВМЕЩАЕМЫЕ СЕКЦИИ | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Функция | Обозначение | Вариант | Длина секции (мм) | | | | | | |
| | | | ХР 04 | ХР 06 | ХР 10 | ХР 13 | ХР 17 | ХР 22 | ХР 28 |
| Пластинчатый рекуператор – линии размещенные рядом | ХРХВ | - | 1250 | 1500 | 1650 | 2000 | 2250 | 2250 | 2600 |
| Пластинчатый рекуператор – Линии друг над друге | ХРХQ | - | 1000 | 1200 | 1350 | 1560 | 1560 | 1840 | 1840 |
| Вращающийся рекуператор | ХРКR | - | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Паровой увлажнитель | ХРПZ | - | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Секция для установки блока управления WebClima | ХРРJ | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Секция частотных преобразователей | ХРРF | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |


| СОВМЕЩАЕМЫЕ СЕКЦИИ | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Функция | Обозначение | Вариант | Длина секции (мм) | | | | | | |
| | | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Карманный фильтр + водяной нагреватель | ХРQС | D | 750 | 750 | 750 | 750 | 70 | 750 | 750 |
| Водяной нагреватель + сервисный 250мм | ХРQW | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Водяной нагреватель + сервисный 500мм | ХРQW | D | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Водяной нагреватель + охладитель + каплеуловитель | ХРQD | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Охладитель + каплеуловитель | ХРQU | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Охладитель + каплеуловитель + сервисный 250мм | ХРQU | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Охладитель + каплеуловитель (с закрытыми вводами) | ХРQR | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Сервисный 250мм + кассетный фильтр | ХРQH | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Сервисный 250мм + рамочный фильтр | ХРQH | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Сервисный 250мм + карманный, компактный фильтр | ХРQH | D | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Сервисный 250мм + жировой фильтр | ХРQT | - | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

| РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------|
| Типоразмер | Панель ХРК Полное сечение | | Панель ХРК Внутренний клапан | | Панель ХРК ADH/RDH | | Панель Боковая Внешний клапан | | Панель Боковая Внутренний клапан | | Панель HD Внешний клапан | | Панель HD Внутренний клапан | | Фланцы |
| | A (mm) | B (mm) | A (mm) | B (mm) | A (mm) | B (mm) | A (mm) | B (mm) | A (mm) | B (mm) | A (mm) | B (mm) | A (mm) | B (mm) | |
| ХР 04 | 500 | 450 | 350 | 400 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 250 | 450 | 350 | 350 | 350 | 20 |
| ХР 06 | 650 | 600 | 500 | 550 | 370 | 370 | 350 | 500 | 350 | 400 | 600 | 350 | 500 | 350 | 20 |
| ХР 10 | 810 | 760 | 660 | 710 | 510 | 510 | 350 | 660 | 350 | 560 | 760 | 350 | 660 | 350 | 20 |
| ХР 13 | 915 | 865 | 765 | 815 | 570 | 570 | 450 | 765 | 450 | 665 | 865 | 450 | 765 | 450 | 30 |
| ХР 17 | 1220 | 865 | 1070 | 815 | 640 | 640 | 450 | 765 | 450 | 665 | 1170 | 450 | 1070 | 450 | 30 |
| ХР 22 | 1220 | 1170 | 1070 | 1120 | 780 | 780 | 550 | 1070 | 550 | 970 | 1170 | 550 | 1070 | 550 | 30 |
| ХР 28 | 1525 | 1170 | 1375 | 1120 | 800 | 800 | 550 | 1070 | 550 | 970 | 1475 | 550 | 1375 | 550 | 30 |

| Разход воздуха | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Типоразмер | расход [м³/ч] при скорости м/с | | | | | |
| | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| ХР 04 | 1500 | 2000 | 2500 | 2950 | 3450 | 3950 |
| ХР 06 | 2450 | 3300 | 4100 | 4900 | 5750 | 6550 |
| ХР 10 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 | 8800 | 10050 |
| ХР 13 | 4750 | 6350 | 7950 | 9550 | 11150 | 12700 |
| ХР 17 | 6300 | 8350 | 10450 | 12550 | 14650 | 16750 |
| ХР 22 | 8350 | 11150 | 13950 | 16750 | 19500 | 22300 |
| ХР 28 | 10400 | 13850 | 17300 | 20750 | 24200 | 27650 |

| РАЗМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ | | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Типоразмер | | 04 | 06 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 |
| наружное сечение (mm) | A | 650 | 800 | 960 | 1065 | 1370 | 1370 | 1675 |
| | B | 600 | 750 | 910 | 1015 | 1015 | 1015 | 1320 |
| внутреннее сечение (mm) | A1 | 550 | 700 | 860 | 965 | 1270 | 1270 | 1575 |
| | B1 | 500 | 650 | 810 | 915 | 915 | 1220 | 1220 |

ПРИМЕР УСТАНОВКИ АЕRОМАСТЕR ХР С ПОДОГРЕВОМ И ФИЛЬТРАЦИЕЙ

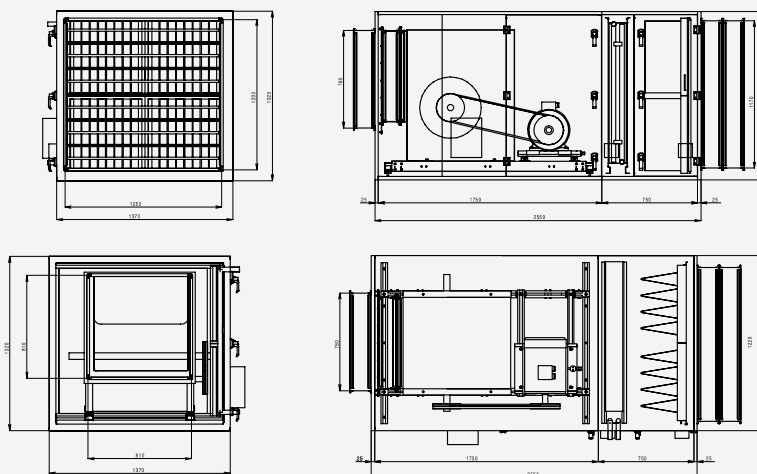

НАРУЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСТАНОВОК

ХАРАКТЕРИСТИКА

Правильным выбором секций, материала исполнения и принадлежностей можно подобрать вентиляционную установку AeroMaster XP, предназначенную для наружного применения, которая выполняет европейские стандарты. Ассортимент ниже указанных компонентов позволит Вам подобрать установку AeroMaster XP, предназначенную для наружного применения при помощи уникальной программы расчета AeroCAD.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА УСТАНОВКИ

Установки для наружного применения можно стандартно поставлять в исполнении с тем же самым корпусом как для внутреннего применения. Учитывая наружные условия рекомендуется всегда пользоваться поверхностной обработкой внешнего корпуса из листового металла в исполнении печной лак (RAL9002) с устойчивостью к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14713 (стандартная), или для окружающей среды с высокой агрессивностью воздуха C4 в соответствии с EN ISO 14713, исполнение с порошковым покрытием оцинкованного листа (по запросу).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Для наружного применения были разработаны следующие секции:

- Секции, позволяющие закрытие приводов теплообменников ХРТР, ХРQR
- Секции с корпусом горелки газового обогрева ХРТГ
- Секции, позволяющие установку внутренней заслонки
- Секции на всасывании вентустановки с повышенной устойчивостью к коррозии, которую обеспечивает внутренний корпус из нержавеющей стали с ванной для отвода конденсата ХРJP, ХРJS, ХРQН, ХРQT



НАРУЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСТАНОВОК

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УСТАНОВОК В НАРУЖНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Крышка по выбору (опционально):

- оцинкованный стальной лист согласно EN 10 346 Z275 g/m², устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713
- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + полиэфирный лак 25 μm, оттенок RAL 9002 EN 10169 (устойчивость к коррозии RC3) устойчивость к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14.

Противождевые жалюзи:


- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + печной лак 60 μm (наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713.

Выпускной оголовок:


- оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m² + печной лак 60 μm (наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ В НАРУЖНОМ ИСПОЛНЕНИИ

- 1 Противождевая жалюзи XPZO
- 2 Секция сервис, фильтр XPQH 13/N (в исполнении внутренний корпус)
- 3 Секция шумоглушителя XPPO 13
- 4 Секция VO с закрытыми приводами теплоносителя XPTP 13/S
- 5 Секция охлаждения CHF с закрытыми приводами теплоносителя XPQR 13/F
- 6 Секция вентилятора XPAP 13/D
- 7 Секция шумоглушителя XPPO 13
- 8 Крышка XPSO

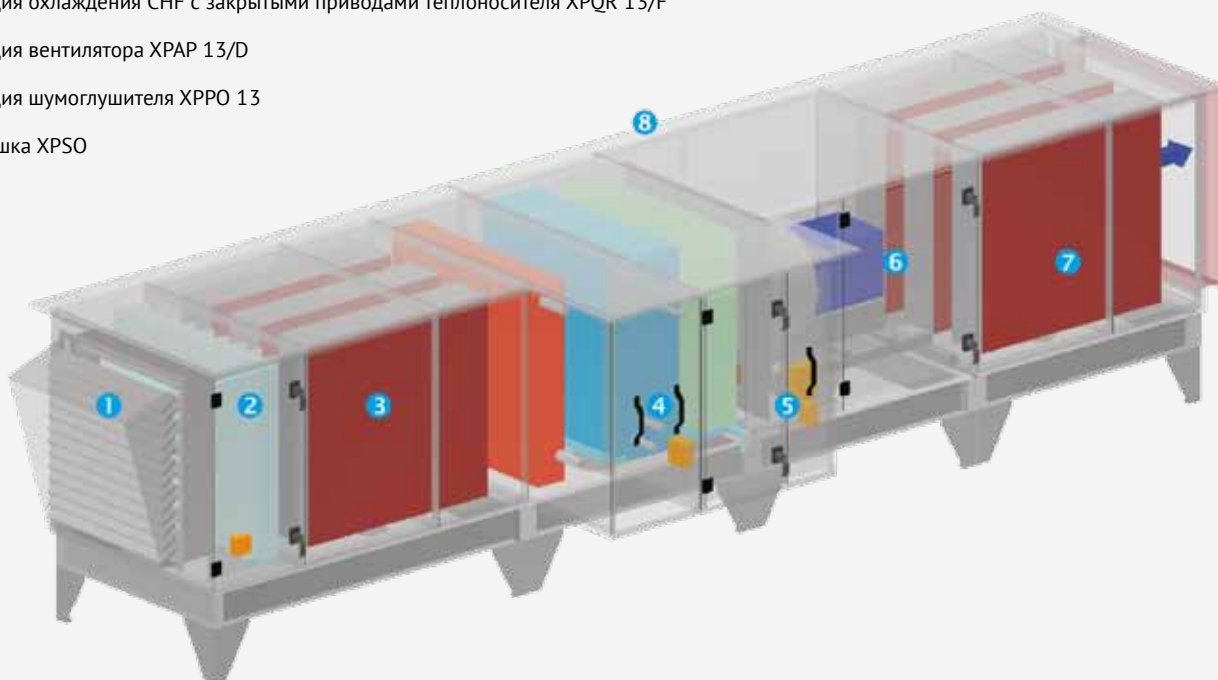

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ УСТАНОВКИ AeroMASTER XP



НОВИНКА: АТЕХ

Представляем на рынке новинку номер один этого года – взрывозащищенные установки AeroMaster XP, которые предназначены для использования во взрывоопасной среде. Данные установки соответствуют директивам АТЕХ 100 (Директивы Европарламента и Совета 94/9/ЕС) и предназначены для внутреннего и наружного применения. Проектировка и наценка каждой установка в АТЕХ исполнении осуществляется индивидуально, в зависимости от потребностей и вида применения.

К каждой установке выдан отдельный сертификат соответствия. Безопасность, контроль и тестирование установок в АТЕХ исполнении осуществляет независимая комиссия NB 1026/ AO 210 - FTZÚ Ostrava Radvanice. Каждая установка должна быть обозначена щитком, характерным для конкретной взрывоопасной среды.

Классификация взрывозащищенных установок AeroMaster XP:

- Установки соответствующие АТЕХ 100 (Директивы Европарламента и Совета 94/9/ЕС)
- Сертификат соответствия FTZÚ
- Для зоны 1
- Для группы оборудования (зона применения) II
- Для категории 2
- Для взрывоопасной газовой атмосферы G
- Для группы взрывоопасных газов IIB
- Для температурной группы T4



Некоторые отличия АТЕХ от стандартного исполнения:

- Все детали имеют металлическое подключение или контакт с центральной заземляющей точкой
- Двигатели вентиляторов и рабочие колеса имеют сертификат о типовом испытании соответствующем распоряжению АТЕХ
- Воздушные фильтры изготовлены из антистатического материала
- Специальные подшипники
- Специальное заземление, токопроводное соединение, уплотнительные втулки
- Установки изготовлены с надстандартной непроницаемостью корпуса L2, соответственно с EN 1886/2008
- Специальный химический состав алюминиевых деталей внутреннего устройства
- Все поставляемые внутренние устройства имеют сертификат уполномоченных испытательных станций, действенный на территории ЕС.


ПЛОТНОСТЬ КОРПУСА УСТАНОВОК L2

НОВИНКА: ПЛОТНОСТЬ КОРПУСА L2

Установки AeroMaster XP в исполнении L2 выполняют требования по плотности корпуса согласно стандарту EN 1886

Некоторые различия в исполнении L2 по сравнению со стандартным исполнением:


- Новое закрепление прочных панелей
- Новое уплотнение внизу прочных панелей
- Новая конструкция сервисной панели
- Проходные крепежи заменены на проходные
- У дверей используется по всему периметру профилированное уплотнение, выполняющее современные требования согласно DIN 1946-4
- Новые втулки электропроводки
- Секции соединяются только посредством внутренних элементов (соединения в угловых укреплениях и внутренний соединительный комплект)

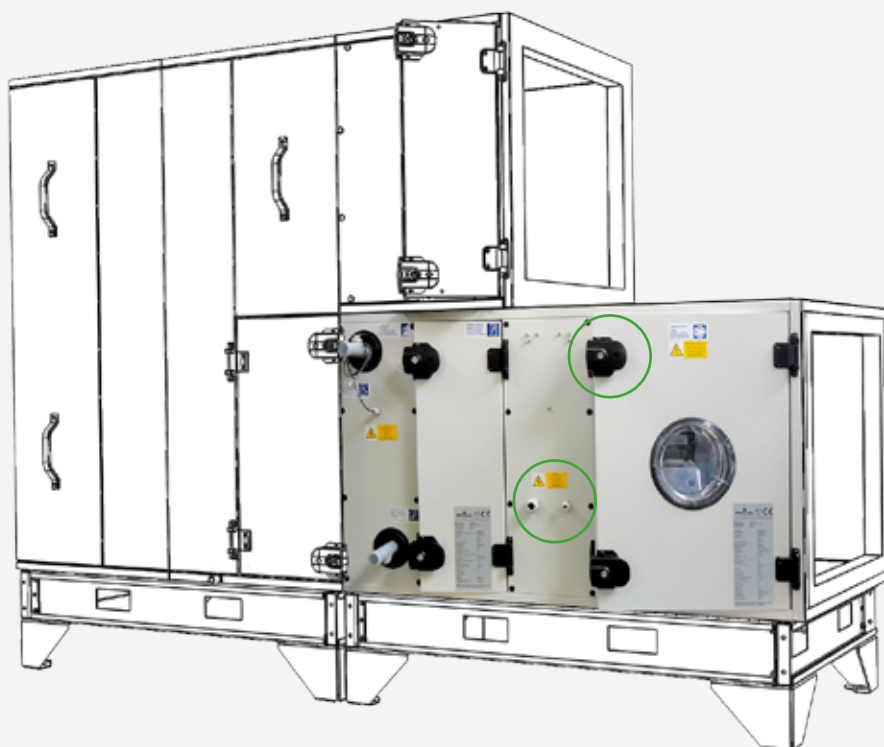

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ




секция для блока управления WebClima



автоматическое резервирование двигателей вентиляторов



секция для частотного преобразователя




секция газового обогрева с байпасом

С новыми компонентами значительно сокращается длина установки


Старое исполнение, 580 см

Новое исполнение 389 см, короче на 191 см

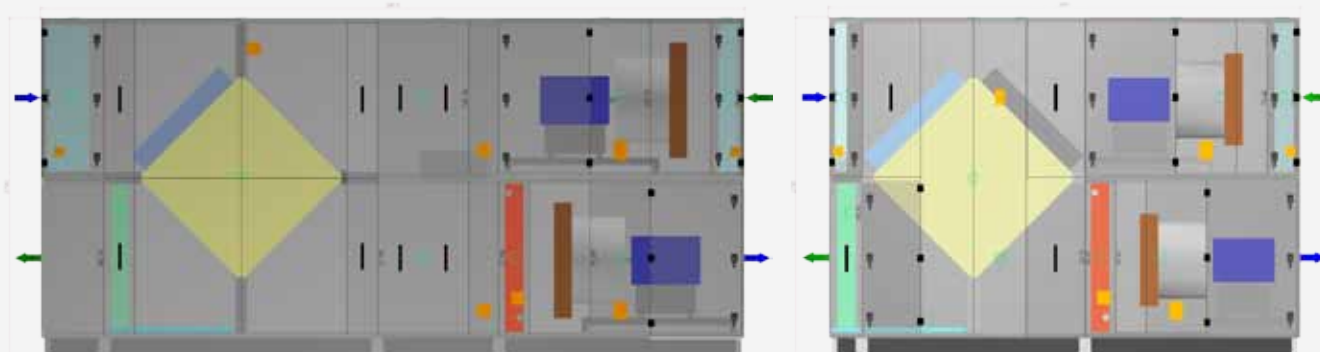

Для наглядности указана экономия длины на данном примере:


- короткий фильтр G4 (-250 мм)
- короткий пластинчатый рекуператор (-410 мм)
- интегрированное смешение в пластинчатом рекуператоре (-1000 мм)
- использование короткой вентиляторной секции (-250мм)



более короткая секция рамочного фильтра G4



усовершенствованные смесительные узлы



более короткая секция шумоглушителя



оптимальное соединение внутренних секций



новая секция интегрированного охлаждения

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ПРЕДЛОЖЕНИЮ

ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ ЯСНЫ

Контактируйте нас:

■ **РЕМАК**

тел.: +00420 571 877 778

факс: +00420 571 877 777

e-mail: remak@remak.cz

■ **РЕМАК РУС, Москва**

e-mail: info@remak-rus.ru

тел./факс: +7 (495) 789 6945

■ **РЕМАК Дистрибьюшн, Санкт Петербург**

e-mail: spb@remak-d.ru

тел./факс: +7 (812) 363 3100



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРОКОНСУЛТИРОВАТЬСЯ,

- Контактируйте своего территориального представителя, которого найдете на сайте – www.remak.eu
- Территориальный представитель Вам поможет в случае необходимости подобрать установку


...БЫСТРЫЙ ПОДБОР ПРИ ЛИЧНОМ КОНТАКТЕ

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СОБРАТЬ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ

- Запросите программу AeroCAD Professional
- Зарегистрируйтесь, как пользователь программы AeroCAD Professional
- Составьте требуемую установку и пошлите по e-mail своему представителю РЕМАК



....СРАЗУ ИМЕЕТЕ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ЦЕНУ ПОЛУЧИТЕ ОБРАТНЫМ ПИСЬМОМ

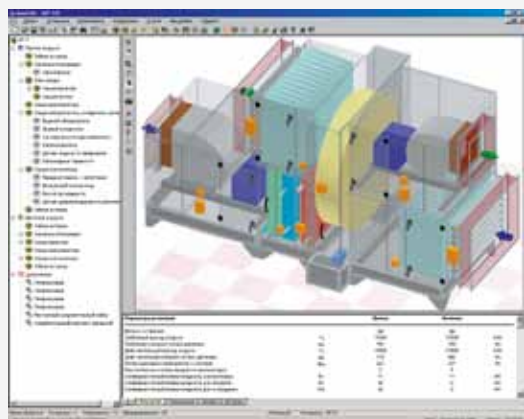

Разрешение к перепечатке или копированию данного «каталога» (полностью или частично), должно быть получено от компании REMAK a.s., Zuberská 2601, Rožnov p. R. в письменном виде.

Данный каталог „AeroMaster Cirrus“ является монопольной собственностью компании REMAK a.s.

Дата издания: 12. 3. 2012

Актуальная версия данного документа находится на веб-сайте www.remak.eu

Окончательные технические параметры введены к 12. 3. 2012.

Подлежит изменению без предварительного уведомления.



REMAK a. s.
Zuberská 2601
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Czech republic
тел.: +420 571 877 778
факс:+420 571 877 777
www.remak.eu



**ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ**